

CONNECTEUR À CHARNIÈRE POUR CONSTRUCTIONS POTEAU - POUTRE

POTEAU - POUTRE

ALUMEGA standardise les assemblages poutre-poutre et poutre-poteau pour les systèmes poteau - poutre, même avec de grandes portées. Les composants modulaires et les différentes possibilités de fixation satisferont tous les types d'assemblage sur bois, béton ou acier.

TOLÉRANCE ET MONTAGE

Tolérance axiale jusqu'à 8 mm (± 4 mm) pour s'adapter aux imprécisions d'installation. Le fraisage supérieur permet d'utiliser un boulon pour guider le positionnement. La connexion peut être pré-assemblée en usine et complétée sur place avec des boulons.

COMPATIBILITÉ ROTATIONNELLE

Les trous oblongs permettent la rotation du connecteur et garantissent un comportement structurel articulé. La rotation du connecteur est compatible avec la dérive entre étages provoqué par des tremblements de terre et des actions du vent, réduisant le transfert de moment et les dommages structurels.



HP



HV



JV




JS

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION PRINCIPALE	systèmes assemblages escamotables
SECTIONS EN BOIS	de 132 x 333 mm à 280 x 2000 mm
RÉSISTANCE	$R_{v,k}$ jusqu'à 690 kN avec un connecteur $R_{v,k}$ jusqu'à 2070 kN avec trois connecteurs juxtaposés
FIXATIONS	HBS PLATE, KOS, VGS, VGU, STA, SBD, LBS, INA, VIN-FIX

VIDÉO

Scannez le code QR et regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube

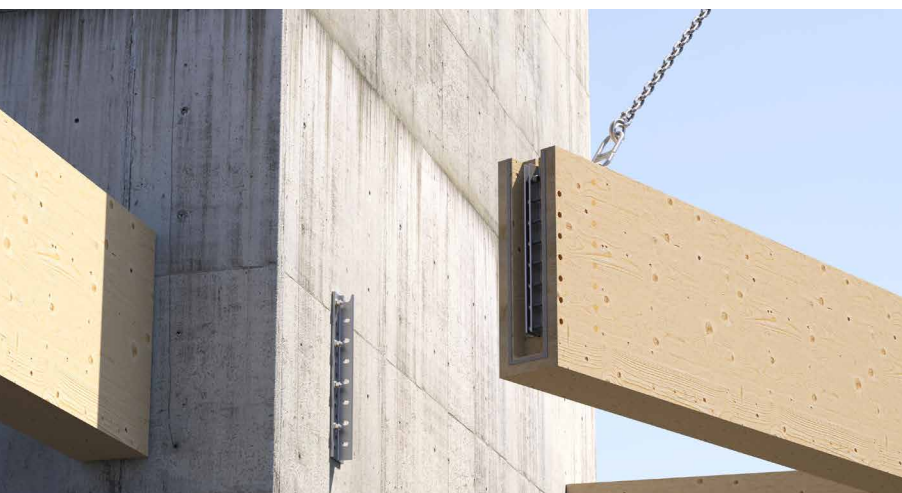

MATÉRIAU

Alliage d'aluminium EN AW-6082.

DOMAINES D'UTILISATION

Systèmes d'assemblage invisibles pour poutres en configuration bois-bois, bois-béton ou bois-acier. Indiqué pour les planchers et constructions poteau - poutre, même avec de grandes portées.

Indiqué pour des poutres en :

- bois lamellé-collé softwood et hardwood
- LVL (lamibois)
- LVL de hêtre



FEU

Les nombreuses méthodes d'installation permettent toujours une pose invisible sûre et une protection ultérieure contre le feu. FIRE STRIPE GRAPHITE peut être utilisé pour sceller l'about de la poutre en maximisant ainsi la sécurité contre les risques liés au feu.


STRUCTURES HYBRIDES

La version HP peut être fixée sur du bois, béton ou acier. Idéale pour des structures hybrides bois-béton ou bois-acier.

CODES ET DIMENSIONS


HP – connecteur pour élément principal (**HEADER**) pour bois [vis HBSP], béton et acier

CODE	B x H x P [mm]	pcs.
ALUMEGA240HP	95 x 240 x 50	1
ALUMEGA360HP	95 x 360 x 50	1
ALUMEGA480HP	95 x 480 x 50	1
ALUMEGA600HP	95 x 600 x 50	1
ALUMEGA720HP	95 x 720 x 50	1
ALUMEGA840HP	95 x 840 x 50	1




HV – connecteur pour élément principal (**HEADER**) pour bois avec vis VGS inclinées

CODE	B x H x P [mm]	pcs.
ALUMEGA240HV	95 x 240 x 50	1
ALUMEGA360HV	95 x 360 x 50	1
ALUMEGA480HV	95 x 480 x 50	1
ALUMEGA600HV	95 x 600 x 50	1
ALUMEGA720HV	95 x 720 x 50	1
ALUMEGA840HV	95 x 840 x 50	1




JV – connecteur pour poutre (**JOIST**) avec vis VGS inclinées

CODE	B x H x P [mm]	pcs.
ALUMEGA240JV	95 x 240 x 49	1
ALUMEGA360JV	95 x 360 x 49	1
ALUMEGA480JV	95 x 480 x 49	1
ALUMEGA600JV	95 x 600 x 49	1
ALUMEGA720JV	95 x 720 x 49	1
ALUMEGA840JV	95 x 840 x 49	1



JS – connecteur pour poutre (**JOIST**) avec broches STA/SBD

CODE	B x H x P [mm]	pcs.
ALUMEGA240JS	68 x 240 x 49	1
ALUMEGA360JS	68 x 360 x 49	1
ALUMEGA480JS	68 x 480 x 49	1
ALUMEGA600JS	68 x 600 x 49	1
ALUMEGA720JS	68 x 720 x 49	1
ALUMEGA840JS	68 x 840 x 49	1

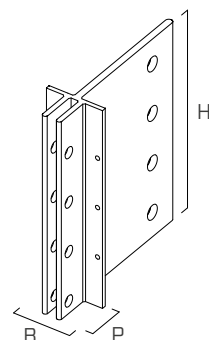

Les connecteurs peuvent être coupés en multiples de 60 mm, en respectant la hauteur minimum de 240 mm.

Par exemple, il est possible d'obtenir deux connecteurs ALUMEGA JV avec H = 300 mm à partir du connecteur ALUMEGA600JV.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ


ALUMEGA : alliage d'aluminium EN AW-6082.

Utilisation en classes de service 1 et 2 (EN 1995-1-1).

DOMAINES D'UTILISATION

- Systèmes d'assemblage invisibles pour poutres en configuration bois-bois, bois-béton ou bois-acier.


SOLLICITATION

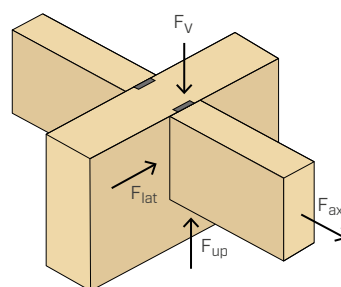

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - FIXATIONS


MEGABOLT - boulon à tête cylindrique à six pans creux

CODE	matériau	d ₁ [mm]	L [mm]	pcs.
MEGABOLT12030	classe acier 8.8 électrozingué ISO 4762	M12	30	100
MEGABOLT12150		M12	150	50
MEGABOLT12270		M12	270	25




CLÉ HEXAGONALE 10 mm

CODE	d ₁ [mm]	L [mm]	pcs.
HEX10L234	10	234	1



JIG ALUMEGA - gabarit de montage

CODE	Distance entre ALUMEGA HP, HV et JV juxtaposés	distance entre ALUMEGA JS juxtaposés	L [mm]	pcs.
JIGALUMEGA10	10	37	82 - 97	6 + 6
JIGALUMEGA22	22	49	94 - 109	6 + 6




produit	description		d [mm]	support	connecteur de référence
HBS PLATE	vis à tête tronconique pour plaques		10		ALUMEGA HP
KOS	boulon tête hexagonale		12		ALUMEGA HP
VGS	vis à filetage total et tête fraisée		9		ALUMEGA HV ALUMEGA JV
VGU	rondelle 45° pour VGS		VGS Ø9		ALUMEGA HV ALUMEGA JV
JIG VGU	gabarit JIG VGU		VGS Ø9		ALUMEGA HV ALUMEGA JV
STA	broche lisse		16		ALUMEGA JS
SBD	broche autoforeuse		7,5		ALUMEGA JS
LBS	vis à tête ronde pour plaques		5		ALUMEGA HP ALUMEGA HV ALUMEGA JV ALUMEGA JS
INA	tige filetée pour ancrages chimiques		12		ALUMEGA HP
VIN-FIX	ancrage chimique		-		ALUMEGA HP

PRODUITS CONNEXES



TAPS



FIRE STRIPE GRAPHITE



FIRE SEALING SILICONE



MS SEAL




FIRE SEALING ACRYLIC


Découvrez-en plus sur le site www.rothoblaas.fr.

GÉOMÉTRIE


HP – connecteur pour élément principal (**HEADER**) pour bois
[vis HBSP], béton et acier

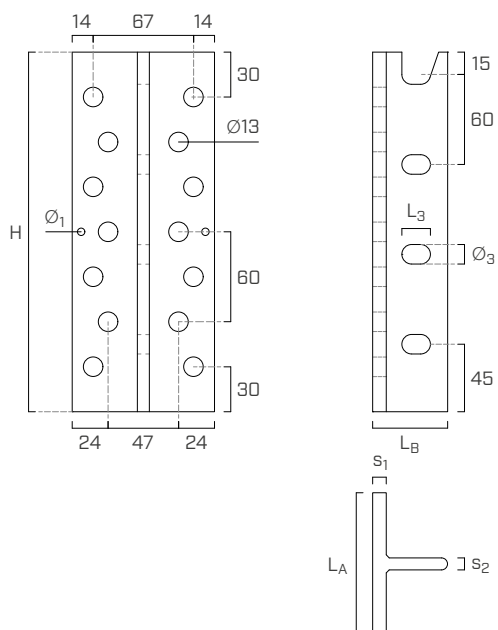


HV – connecteur pour élément principal (**HEADER**) pour bois
avec vis VGS inclinées

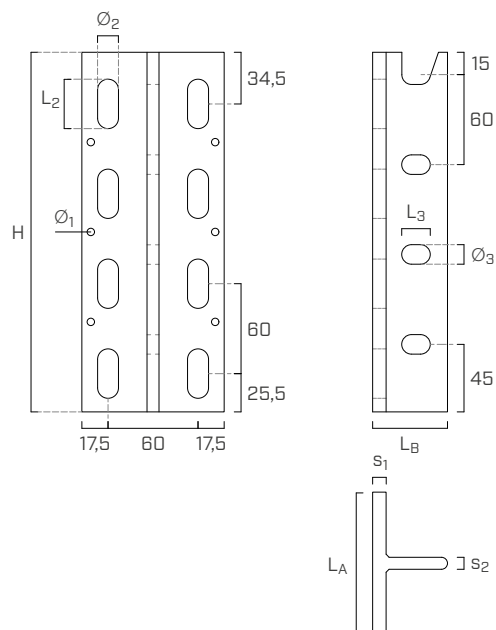

JV – connecteur pour poutre (**JOIST**) avec vis VGS inclinées

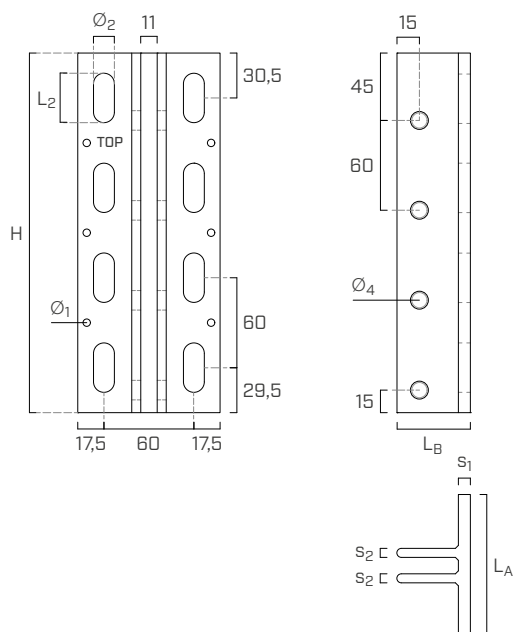

JS – connecteur pour poutre (**JOIST**) avec broches STA/SBD

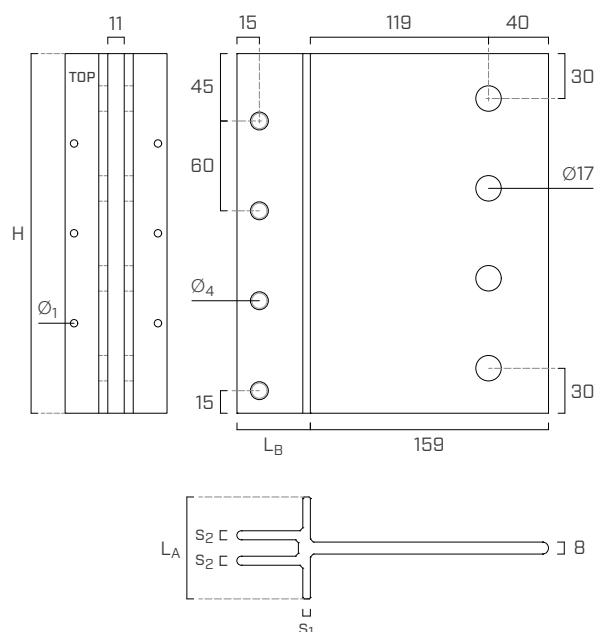

			ALUMEGA HP	ALUMEGA HV	ALUMEGA JV	ALUMEGA JS
épaisseur aile	s ₁	[mm]	9	9	8	5
épaisseur âme	s ₂	[mm]	8	8	6	6
longueur de l'aile	L _A	[mm]	95	95	95	68
longueur âme	L _B	[mm]	50	50	49	49
petits trous aile	Ø ₁	[mm]	5	5	5	5
trous oblongs aile	Ø ₂ x L ₂	[mm]	-	Ø14 x 33	Ø14 x 33	-
trous oblongs âme	Ø ₃ x L ₃	[mm]	Ø13 x 20	Ø13 x 20	-	-
trous filetés âme	Ø ₄	[mm]	-	-	M12	M12

OPTIONS DE FIXATION

Deux types de connecteur pour l'élément principal sont disponibles (HP et HV) et deux types de connecteur pour la poutre secondaire (JV et JS). Les options de fixation offrent une liberté de conception en termes de section des éléments structuraux et de résistance.

HP – connecteur pour élément principal (HEADER) pour bois (vis HBSP), béton et acier

CODE	 HBS PLATE Ø10 [pcs.]	 fixation partielle ⁽¹⁾ KOS Ø12 [pcs.]	 ancrage VIN-FIX Ø12 x 245 [pcs.]	 boulon Ø12 [pcs.]
ALUMEGA240HP	14	8	6	6
ALUMEGA360HP	22	12	8	8
ALUMEGA480HP	30	16	12	10
ALUMEGA600HP	38	20	16	12
ALUMEGA720HP	46	24	18	14
ALUMEGA840HP	54	28	20	16

⁽¹⁾ Utiliser les deux rangées de trous extérieures.

HV – connecteur pour élément principal (HEADER) pour bois avec vis VGS inclinées

CODE	 fixation totale VGS Ø9 + VGU945 [n _{screw} + n _{washer}]	 fixation partielle ⁽²⁾ VGS Ø9 + VGU945 [n _{screw} + n _{washer}]	LBS Ø5 x 70 ⁽³⁾ [pcs.]
ALUMEGA240HV	8 + 8	6 + 6	4
ALUMEGA360HV	12 + 12	10 + 10	6
ALUMEGA480HV	16 + 16	14 + 14	8
ALUMEGA600HV	20 + 20	18 + 18	10
ALUMEGA720HV	24 + 24	22 + 22	12
ALUMEGA840HV	28 + 28	26 + 26	14

⁽²⁾ Ne pas utiliser la première rangée de trous.

⁽³⁾ Les vis LBS n'ont pas fonction structurelle, elles évitent le glissement du connecteur durant l'insertion des vis VGS et dans les phases de déplacement.

JV – connecteur pour poutre (JOIST) avec vis VGS inclinées

CODE	 fixation totale VGS Ø9 + VGU945 [n _{screw} + n _{washer}]	 fixation partielle ⁽⁴⁾ VGS Ø9 + VGU945 [n _{screw} + n _{washer}]	LBS Ø5 x 70 ⁽⁵⁾ [pcs.]
ALUMEGA240JV	8 + 8	6 + 6	4
ALUMEGA360JV	12 + 12	10 + 10	6
ALUMEGA480JV	16 + 16	14 + 14	8
ALUMEGA600JV	20 + 20	18 + 18	10
ALUMEGA720JV	24 + 24	22 + 22	12
ALUMEGA840JV	28 + 28	26 + 26	14

⁽⁴⁾ Ne pas utiliser la dernière rangée de trous.

⁽⁵⁾ Les vis LBS n'ont pas fonction structurelle, elles évitent le glissement du connecteur durant l'insertion des vis VGS et dans les phases de déplacement.

JS - connecteur pour poutre (JOIST) avec broches STA/SBD


CODE	 STA Ø16 [pcs.]	 SBD Ø7,5 [pcs.]
ALUMEGA240JS	4	14
ALUMEGA360JS	6	22
ALUMEGA480JS	8	30
ALUMEGA600JS	10	38
ALUMEGA720JS	12	46
ALUMEGA840JS	14	54

MEGABOLT

H [mm]	fixation totale MEGABOLT Ø12 [pcs.]
240	4
360	6
480	8
600	10
720	12
840	14

ALUMEGA HP | INSTALLATION

DISTANCES ET DIMENSIONS MINIMALES

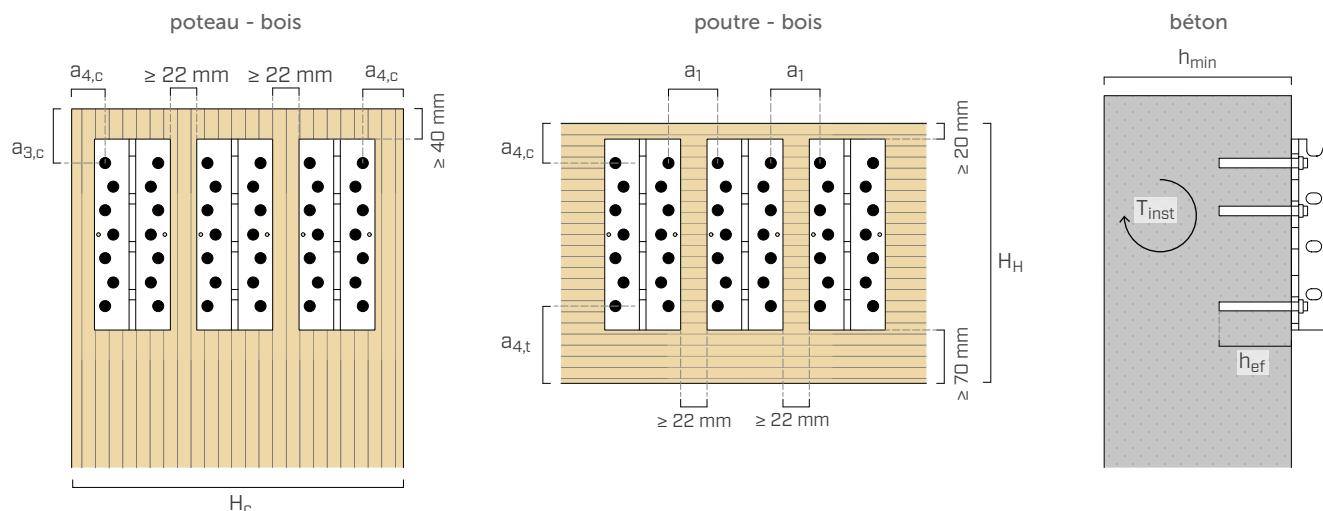

$H_c \geq 139$ mm pour connecteur simple, $H_c \geq 256$ mm pour connecteur double, $H_c \geq 373$ mm pour connecteur triple.

Hauteur de la poutre primaire $H_H \geq H + 90$ mm, où H est la hauteur du connecteur.

Les espacements entre connecteurs se réfèrent à des éléments en bois avec une masse volumique de $\rho_k \leq 420$ kg/m³, des vis insérées sans pré-perçage et pour sollicitations Fv et Fup. Pour d'autres configurations, se référer à l'ATE-23/xxxx.


ALUMEGA HP - connecteur simple

élément principal - bois			HBS PLATE Ø10			
			poteau angle entre effort et fil du bois $\alpha = 0^\circ$		poutre angle entre effort et fil du bois $\alpha = 90^\circ$	
vis-vis	a_1	[mm]	-	-	$\geq 5 \cdot d$	≥ 50
vis-extrémité déchargée	$a_{3,c}$	[mm]	$\geq 7 \cdot d$	≥ 70	-	-
vis-bord chargé	$a_{4,t}$	[mm]	-	-	$\geq 10 \cdot d$	≥ 100
vis-bord non chargé	$a_{4,c}$	[mm]	$\geq 3,6 \cdot d$	≥ 36	$\geq 5 \cdot d$	≥ 50

béton			ancrage chimique VIN-FIX Ø12	
épaisseur minimale support	h_{min}	[mm]	$h_{ef} + 30 \geq 100$	
diamètre du trou dans le béton	d_0	[mm]	14	
couple de serrage	T_{inst}	[Nm]	40	

h_{ef} = profondeur d'ancrage effective dans le béton

SCHÉMAS DE CHEVILLAGE SUR BÉTON

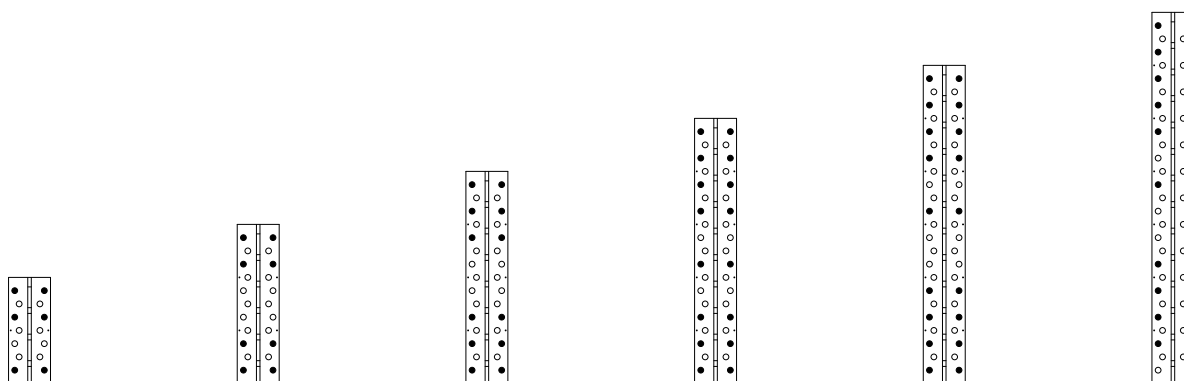

ALUMEGA240HP

ALUMEGA360HP

ALUMEGA480HP

ALUMEGA600HP


ALUMEGA720HP

ALUMEGA840HP

En fonction des sollicitations, de l'épaisseur minimale du béton et des distances des bords, différents schémas de chevillage peuvent être utilisés ; nous conseillons d'utiliser le logiciel gratuit Concrete Anchors (www.rothoblaas.fr).

ALUMEGA HV | INSTALLATION

DISTANCES ET DIMENSIONS MINIMALES

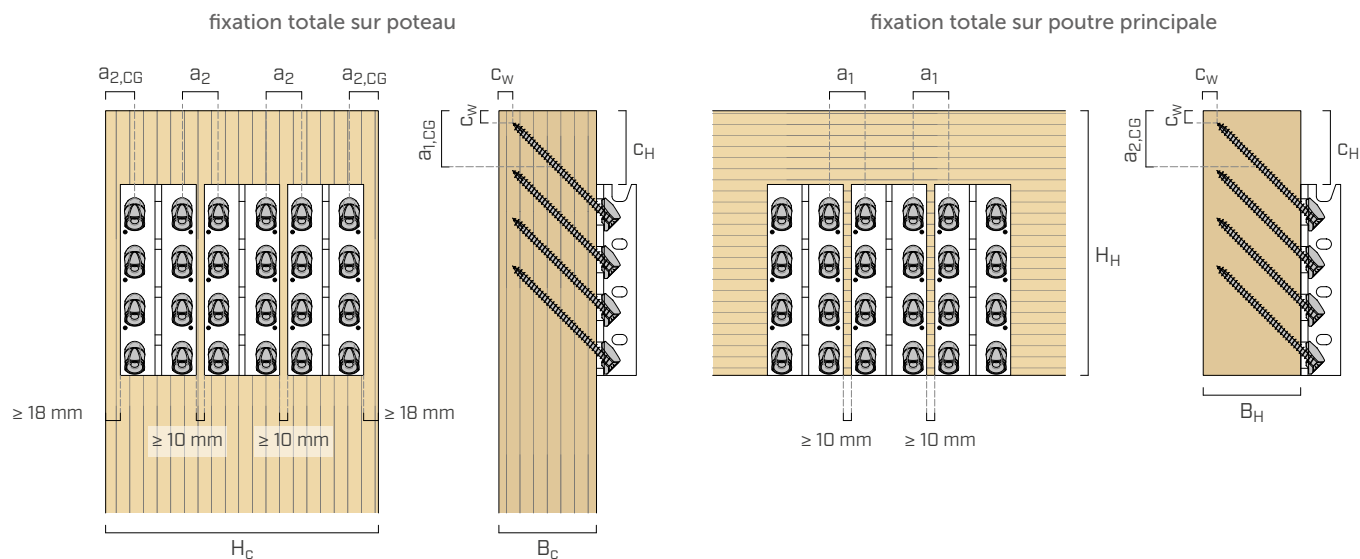

ALUMEGA HV - connecteur simple

H [mm]	VGS Ø9 x 180			VGS Ø9 x 240			VGS Ø9 x 300		
	poteau Bc x Hc [mm]	poutre principale BH x HH [mm]	cH [mm]	poteau Bc x Hc [mm]	poutre principale BH x HH [mm]	cH [mm]	poteau Bc x Hc [mm]	poutre principale BH x HH [mm]	cH [mm]
240	118 x 132	118 x 328	88	159 x 132	159 x 371	131	201 x 132	201 x 413	173
360	118 x 132	118 x 448		159 x 132	159 x 491		201 x 132	201 x 533	
480	118 x 132	118 x 568		159 x 132	159 x 611		201 x 132	201 x 653	
600	118 x 132	118 x 688		159 x 132	159 x 731		201 x 132	201 x 773	
720	118 x 132	118 x 808		159 x 132	159 x 851		201 x 132	201 x 893	
840	118 x 132	118 x 928		159 x 132	159 x 971		201 x 132	201 x 1013	


élément principal - bois			VGS Ø9	
vis-vis	a1	[mm]	≥ 5·d	≥ 45
vis-vis	a2	[mm]	≥ 5·d	≥ 45
vis-extrémité poteau	a1,CG	[mm]	≥ 8,4·d	≥ 76
vis-bord poutre/poteau	a2,CG	[mm]	≥ 4·d	≥ 36

NOTES

- Les distances $a_{1,CG}$ et $a_{2,CG}$ se réfèrent au barycentre de la partie filetée de la vis dans l'élément en bois.
- Outre les distances minimales indiquées $a_{1,CG}$ et $a_{2,CG}$, il est conseillé d'utiliser un cache-bois $c_W \geq 10$ mm.
- La longueur minimum des vis VGS est de 180 mm.
- $H_C \geq 237$ mm pour le connecteur double, $H_C \geq 342$ mm pour le connecteur triple.
- Les espacements entre connecteurs se réfèrent à des éléments en bois avec une masse volumique de $\rho_K \leq 420$ kg/m³, des vis insérées sans pré-perçage et pour sollicitations F_v , F_{ax} et F_{up} . Pour d'autres configurations, se référer à l'ATE-23/xxxx.

ALUMEGA JV | INSTALLATION

DISTANCES ET DIMENSIONS MINIMALES

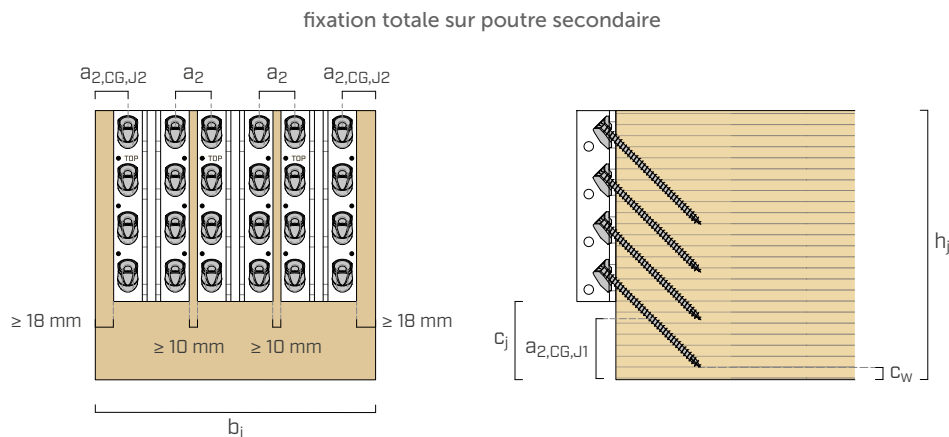

ALUMEGA JV - connecteur simple

H	VGS Ø9 x 180		VGS Ø9 x 240		VGS Ø9 x 300	
[mm]	$b_j \times h_j$	c_j	$b_j \times h_j$	c_j	$b_j \times h_j$	c_j
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
240	132 x 333	93	132 x 376	136	132 x 418	178
360	132 x 453		132 x 496		132 x 538	
480	132 x 573		132 x 616		132 x 658	
600	132 x 693		132 x 736		132 x 778	
720	132 x 813		132 x 856		132 x 898	
840	132 x 933		132 x 976		132 x 1018	

poutre secondaire - bois			VGS Ø9	
vis-vis	a_2	[mm]	$\geq 5 \cdot d$	≥ 45
vis-bord poutre	$a_{2,CG,J1}$	[mm]	$\geq 8,4 \cdot d$	≥ 76
vis-bord poutre	$a_{2,CG,J2}$	[mm]	$\geq 4 \cdot d$	≥ 36





NOTES

- Les distances $a_{2,CG,J1}$ et $a_{2,CG,J2}$ se réfèrent au barycentre de la partie filetée de la vis dans l'élément en bois.
- Outre la distance minimale indiquée $a_{2,CG,J1}$, il est conseillé d'utiliser un cache-bois $c_w \geq 10$ mm.
- La longueur minimum des vis VGS est de 180 mm.
- $b_j \geq 237$ mm pour le connecteur double, $b_j \geq 342$ mm pour le connecteur triple.
- Les espacements entre connecteurs se réfèrent à des éléments en bois avec une masse volumique de $\rho_k \leq 420$ kg/m³, des vis insérées sans pré-perçage et pour sollicitations F_v , F_{ax} et F_{up} . Pour d'autres configurations, se référer à l'ATE-23/xxxx.




RACCORDEMENT ENTRE CONNECTEURS

S'assurer d'installer correctement les connecteurs JV et JS à la poutre secondaire, en se référant au marquage "TOP" présent sur le produit.

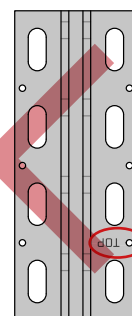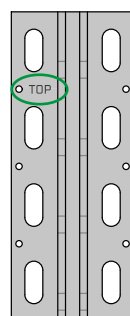

ALUMEGA JS | INSTALLATION

DISTANCES ET DIMENSIONS MINIMALES

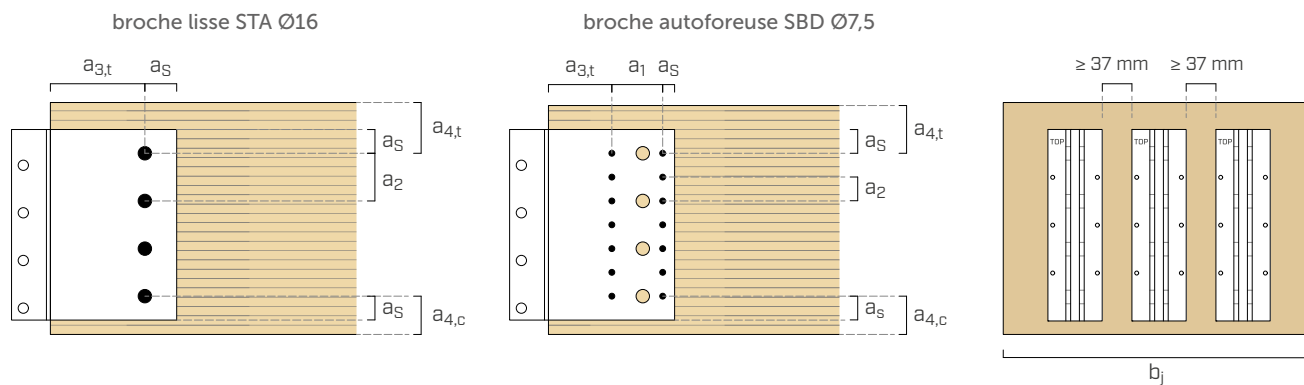

L'espacement entre ALUMEGA JS juxtaposés ≥ 37 mm répond aux exigences d'espacement minimum de 10 mm entre connecteurs HV sur poutre et poteau. Si le connecteur JS est fixé à un connecteur HP sur poutre et poteau, l'espacement minimum entre connecteurs est de 49 mm.


poutre secondaire - bois			SBD Ø7,5	STA Ø16
broche - broche	$a_1^{(1)}$ [mm]	$\geq 3 \cdot d \mid \geq 5 \cdot d$	$\geq 23 \mid \geq 38$	-
broche - broche	a_2 [mm]	$\geq 3 \cdot d$	≥ 23	≥ 48
broche - extrémité poutre	$a_{3,t}$ [mm]	max (7 d ; 80 mm)	≥ 80	≥ 112
broche - extrados poutre	$a_{4,t}$ [mm]	$\geq 4 \cdot d$	≥ 30	≥ 64
broche - intrados poutre	$a_{4,c}$ [mm]	$\geq 3 \cdot d$	≥ 23	≥ 48
broche - bord étrier	$a_s^{(2)}$ [mm]	$\geq 1,2 \cdot d_0^{(3)}$	≥ 10	≥ 21

(1) Espacement entre broches SBD parallèlement au fil respectivement pour angle force-fibre $\alpha = 90^\circ$ (solllicitations F_v ou F_{up}) et $\alpha = 0^\circ$ (sollcitation F_{ax}).

(2) Il est conseillé de faire particulièrement attention au positionnement des broches SBD dans le respect de la distance du bord de l'étrier, en utilisant éventuellement un trou de guidage.

(3) Diamètre du trou.


ASSEMBLAGE DE CONNECTEURS DE DIFFÉRENTE HAUTEUR

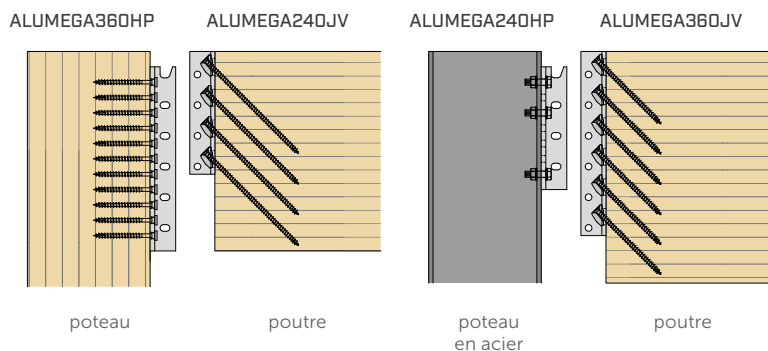

Il est possible de fixer un connecteur pour poutre secondaire (JV et JS) à un connecteur pour élément principal (HV e HP) d'une hauteur différente. Les configurations représentées permettent d'équilibrer les résistances entre les connecteurs HP et JV, et de limiter l'extension des vis inclinées au-delà du contour des connecteurs (exemple à gauche).


La résistance finale est le minimum entre la résistance des connecteurs et des boulons.

FIXATION PARTIELLE POUR CONNECTEURS HV ET JV

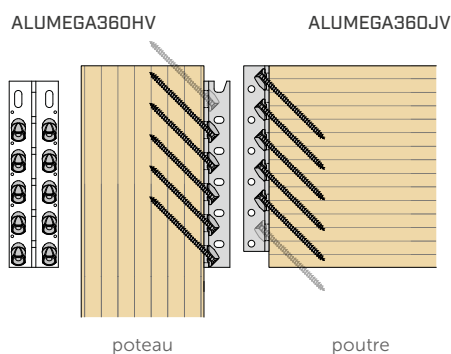

La fixation partielle est possible pour les connecteurs HV et JV en omettant la première et la dernière rangée de vis, respectivement. Cette configuration est particulièrement favorable pour des connexions poutres-poteau, avec l'extrados du poteau aligné avec l'extrados de la poutre.


VALEURS STATIQUES | ALUMEGA HP | $F_v - F_{ax} - F_{up}$

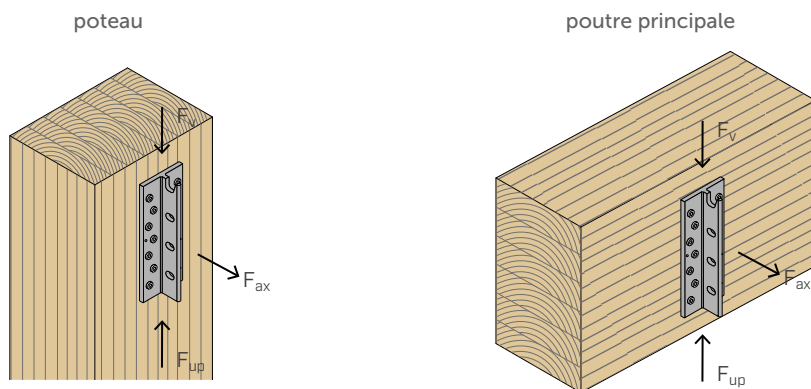

H [mm]	$R_{v,k} R_{up,k}$								$R_{ax,k}$	
	$R_{v,k} \text{ timber} - R_{up,k} \text{ timber}$				$R_{v,k} \text{ alu}$		$R_{up,k} \text{ alu}$		$R_{ax,k} \text{ timber}$	$R_{ax,k} \text{ alu}^{(1)}$
	poteau		poutre principale		fixation totale	pour boulon	fixation totale	pour boulon		
	HBSP Ø10 x 100 [kN]	HBSP Ø10 x 180 [kN]	HBSP Ø10 x 100 [kN]	HBSP Ø10 x 180 [kN]	MEGABOLT M12 [kN]	MEGABOLT M12 [kN]	MEGABOLT M12 [kN]	MEGABOLT M12 [kN]	HBSP Ø10 x 180 [kN]	Total [kN]
240	87	116	104	139	188	47,0	139	46,3	159	100
360	134	175	168	222	286	47,7	237	47,4	239	167
480	178	233	232	304	384	48,0	335	47,9	315	223
600	221	288	295	386	483	48,3	433	48,2	390	279
720	263	343	358	468	581	48,4	532	48,3	463	335
840	304	396	421	550	679	48,5	630	48,5	535	391

⁽¹⁾Résistance qui se réfère à la fixation totale avec MEGABOLT M12.

VALEURS STATIQUES | ALUMEGA HP | F_v

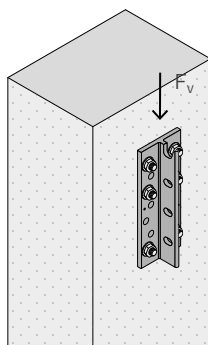


CONNECTEUR	fixation	$R_{v,d} \text{ concrete}$					
		H=240 [kN]	H=360 [kN]	H=480 [kN]	H=600 [kN]	H=720 [kN]	H=840 [kN]
ALUMEGA HP	ancrage VIN-FIX Ø12 x 245	157	213	322	429	486	541

NOTES

- Pour le calcul, un béton C25/30 peu armé et sans distances du bord est considéré.
- Ancrage chimique VIN-FIX conformément à l'ATE-20/0363 avec tiges filetées (type INA) de classe d'acier minimale 8.8 avec $h_{ef} = 225 \text{ mm}$.
- Les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs nominales se référant aux schémas d'ancrage illustrés page 8.
- La résistance côté aluminium doit être vérifiée conformément à l'ATE-23/xxxx.
- Se référer à l'ATE-23/xxxx pour le calcul de $F_{ax,d}$, $F_{up,d}$ et $F_{lat,d}$.


VALEURS STATIQUES | ALUMEGA HV | $F_v - F_{ax} - F_{up}$

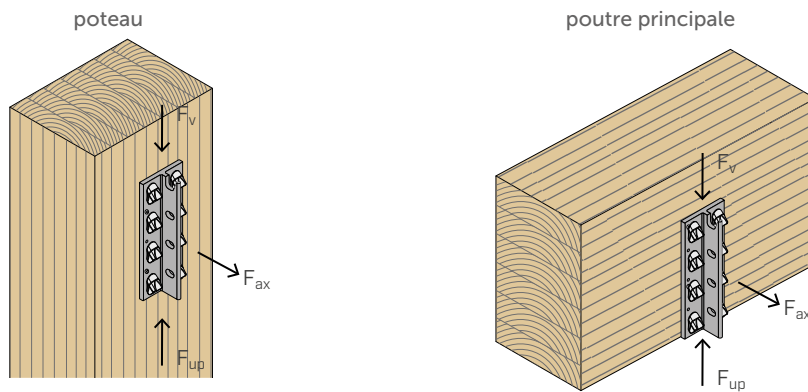

	R _{v,k}					R _{ax,k}			R _{up,k}
H	R _{v,k} screw			R _{v,k} alu		R _{ax,k} timber ⁽³⁾	R _{ax,k} alu		R _{up,k} timber ⁽²⁾
	R _{v,k} timber ⁽¹⁾⁽²⁾		R _{tens,45,k}	fixation totale	pour boulon		fixation totale	pour boulon	
	VGS Ø9 x 180	VGS Ø9 x 300	VGS Ø9	MEGABOLT M12	MEGABOLT M12	VGS Ø9	MEGABOLT M12	MEGABOLT M12	VGS Ø9
	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
240	122	218	179	188	47,0	38 + 0,8·F _{v,Ek}	100	33,4	32
360	166	297	244	286	47,7	57 + 0,8·F _{v,Ek}	167	33,4	48
480	221	396	325	384	48,0	76 + 0,8·F _{v,Ek}	234	33,4	64
600	276	495	406	483	48,3	94 + 0,8·F _{v,Ek}	300	33,4	80
720	332	593	488	581	48,4	113 + 0,8·F _{v,Ek}	367	33,4	96
840	387	692	569	679	48,5	132 + 0,8·F _{v,Ek}	434	33,4	112

VALEURS STATIQUES | ALUMEGA JV | $F_v - F_{ax} - F_{up}$

poutre secondaire

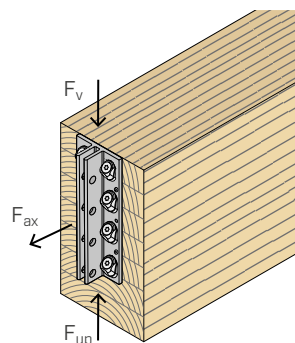


	R _{v,k}					R _{ax,k}			R _{up,k}
H	R _{v,k} screw			R _{v,k} alu		R _{ax,k} timber ⁽³⁾	R _{ax,k} alu		R _{up,k} timber ⁽²⁾
	R _{v,k} timber ⁽¹⁾⁽²⁾		R _{tens,45,k}	fixation totale	pour boulon		fixation totale	pour boulon	
	VGS Ø9 x 180	VGS Ø9 x 300		MEGABOLT M12	MEGABOLT M12		MEGABOLT M12	MEGABOLT M12	
	VGS Ø9								
[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	VGS Ø9	[kN]	[kN]	VGS Ø9
240	122	218	179	188	47,0	29 + 0,8·F _{v,Ek}	100	33,4	18
360	166	297	244	286	47,7	44 + 0,8·F _{v,Ek}	167	33,4	26
480	221	396	325	384	48,0	59 + 0,8·F _{v,Ek}	234	33,4	35
600	276	495	406	483	48,3	73 + 0,8·F _{v,Ek}	300	33,4	44
720	332	593	488	581	48,4	88 + 0,8·F _{v,Ek}	367	33,4	53
840	387	692	569	679	48,5	103 + 0,8·F _{v,Ek}	434	33,4	62

NOTES

(1) Pour les valeurs intermédiaires de la longueur de la vis, il est possible d'effectuer une interpolation linéaire.

(2) Les résistances $R_{v,k}$ timber et $R_{up,k}$ timber pour la fixation partielle peuvent être déterminées en multipliant par le rapport suivant : (Nombre de vis de fixation partielle)/(nombre de vis de fixation totale).

(3) $F_{v,Ek}$ est l'action permanente caractéristique en direction F_v . La valeur nominale s'obtient selon la norme EN 1990 $F_{v,Ed} = F_{v,Ek} \cdot \gamma_{G,inf}$.

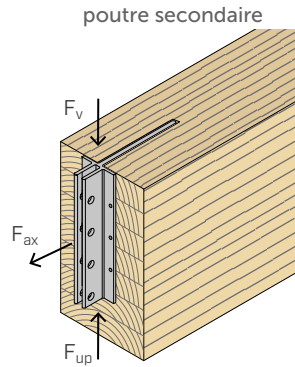

H [mm]	$R_{v,k} R_{up,k}$						$R_{ax,k}$			
	$R_{v,k} \text{ timber} - R_{up,k} \text{ timber}$		$R_{v,k} \text{ alu}$		$R_{up,k} \text{ alu}$		$R_{ax,k} \text{ timber}$		$R_{ax,k} \text{ alu}$	
	STA Ø16 x 240	SBD Ø7.5 x 195	fixation totale MEGABOLT M12	pour boulon MEGABOLT M12	fixation totale MEGABOLT M12	pour boulon MEGABOLT M12	STA Ø16 x 240	SBD Ø7.5 x 195	fixation totale MEGABOLT M12	pour boulon MEGABOLT M12
	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
240	77	89	188	47,0	139	46,3	164	164	100	33,4
360	143	173	286	47,7	237	47,4	245	258	167	33,4
480	208	267	384	48,0	335	47,9	327	352	234	33,4
600	272	365	483	48,3	433	48,2	409	445	300	33,4
720	334	463	581	48,4	532	48,3	491	539	367	33,4
840	398	560	679	48,5	630	48,5	573	633	434	33,4

NOTES

- Les valeurs fournies sont calculées avec un fraisage dans le bois de 10 mm d'épaisseur.
- Les valeurs fournis sont conformes aux schémas à la page 11. Pour les broches SBD $a_{1l} = 64 \text{ mm}$, $a_{3l} = 80 \text{ mm}$, $a_s = 15 \text{ mm}$ (bord étrier latéral) et

$a_s = 30 \text{ mm}$ (bord étrier inférieur/supérieur).

PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Les distances indiquées dans la section installation sont des dimensions minimales des éléments structurels, pour des vis insérées sans pré-perçage, et ne tiennent pas compte des exigences en matière de résistance au feu.
- Pour le calcul, la masse volumique des éléments en bois a été estimée à $\rho_k = 385 \text{ kg/m}^3$.
- Les coefficients k_{mod} , Y_M et Y_{M2} sont établis en fonction de la réglementation en vigueur utilisée pour le calcul.
- Le dimensionnement et la vérification des éléments en bois et béton doivent être effectués séparément.
- Les valeurs caractéristiques sont celles de la norme EN 1995-1-1, EN 1999-1-1 et conformément à l'ATE-23/xxxx.
- En cas de sollicitations combinées, la vérification suivante doit être respectée :

$$\left(\frac{F_{ax,d}}{R_{ax,d}} \right)^2 + \left(\frac{F_{v,d}}{R_{v,d}} \right)^2 + \left(\frac{F_{up,d}}{R_{up,d}} \right)^2 + \left(\frac{F_{lat,d}}{R_{lat,d}} \right)^2 \leq 1$$

- $F_{v,d}$ et $F_{up,d}$ sont des forces qui agissent dans des directions opposées. C'est pourquoi seulement une des forces $F_{v,d}$ et $F_{up,d}$ peut agir en combinaison avec les forces $F_{ax,d}$ ou $F_{lat,d}$. Se référer à l'ATE-23/xxxx pour le calcul de $F_{lat,d}$.
- L'activation de la résistance $F_{ax,d}$ se produit à la suite du glissement initial donné par les trous oblongs.
- Se référer à l'ATE-23/xxxx pour le module de glissement.

CONNECTEURS JUXTAPOSÉS

- Une attention particulière doit être portée à l'alignement durant la pose, afin d'éviter des sollicitations différentes entre les connecteurs. Il est conseillé d'utiliser le gabarit de montage JIGALUMEGA.
- La résistance totale d'une connexion comprenant jusqu'à trois connecteurs juxtaposés est obtenue par la somme des résistances de chaque connecteur.

ALUMEGA HP - ALUMEGA JS

- Les valeurs de calcul sont obtenues à partir des valeurs caractéristiques suivantes :

$$R_{v,Rd} = \min \left\{ \frac{R_{v,k} \text{ timber} \cdot k_{mod}}{Y_M}, \frac{R_{v,k} \text{ alu}}{Y_{M2}} \right\} \quad R_{up,Rd} = \min \left\{ \frac{R_{up,k} \text{ timber} \cdot k_{mod}}{Y_M}, \frac{R_{up,k} \text{ alu}}{Y_{M2}} \right\}$$

$$R_{ax,Rd} = \min \left\{ \frac{R_{ax,k} \text{ timber} \cdot k_{mod}}{Y_M}, \frac{R_{ax,k} \text{ alu}}{Y_{M2}} \right\}$$

- Pour des sollicitations F_{ax} , la vérification de fissuration de la poutre principale ou du poteau causée par des forces perpendiculaires à la fibre (ALUMEGA HP) doit être effectuée.
- L'extrémité de la poutre secondaire doit être en contact avec l'aile du connecteur JS.

ALUMEGA HV - ALUMEGA JV


- Les valeurs de calcul sont obtenues à partir des valeurs caractéristiques suivantes :

$$R_{v,Rd} = \min \left\{ \frac{R_{v,k} \text{ timber} \cdot k_{mod}}{Y_M}, \frac{R_{tens,45,k}}{Y_{M2}}, \frac{R_{v,k} \text{ alu}}{Y_{M2}} \right\} \quad R_{up,Rd} = \frac{R_{up,k} \text{ timber} \cdot k_{mod}}{Y_M}$$

$$R_{ax,Rd} = \min \left\{ \frac{R_{ax,k} \text{ timber} \cdot k_{mod}}{Y_M}, \frac{R_{ax,k} \text{ alu}}{Y_{M2}} \right\}$$

■ PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


TOLÉRANCE DE MONTAGE

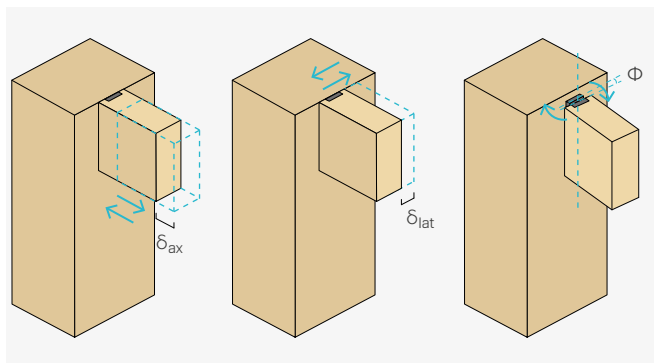

Il offre la plus grande tolérance de montage par rapport aux autres connecteurs à haute résistance disponibles sur le marché :


$\delta_{ax} = 8 \text{ mm } (\pm 4 \text{ mm})$, $\delta_{lat} = 3 \text{ mm } (\pm 1,5 \text{ mm})$ et $\Phi = \pm 6^\circ$.

INTER-STOREY DRIFT POUR DES ACTIONS HORIZONTALES

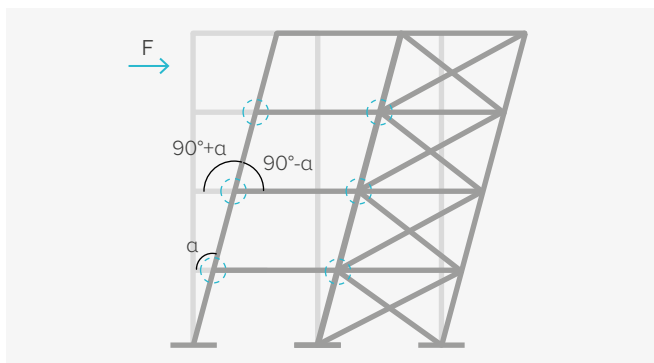


La rotation du connecteur est compatible avec l'inter-storey drift provoqué par des actions de séismes ou de vent, et contribue à réduire le transfert de moment et les dommages structurels.

SOLIDITÉ STRUCTURELLE

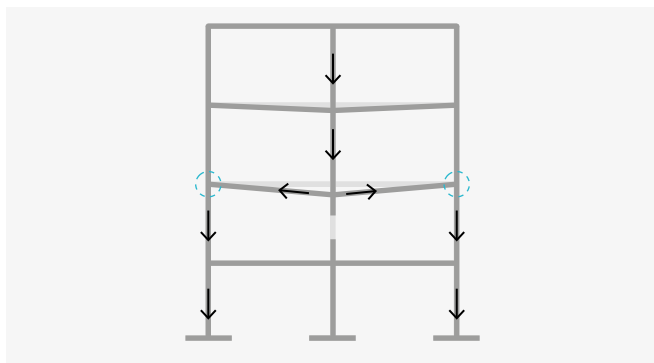


Le connecteur résiste à des forces de traction axiale élevées, permettant le développement de l'effet caténaire dans des situations accidentelles. Ceci contribue ainsi à la solidité structurelle du bâtiment, offrant une sécurité et une résistance majeures.

MODULARITÉ

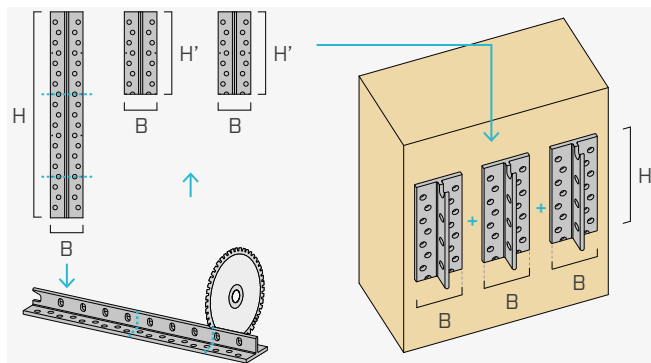


Disponible en 6 tailles standard (hauteurs) ; la hauteur H peut être modifiée grâce à la géométrie modulaire du connecteur. De plus, les connecteurs peuvent être posés côte à côte pour répondre aux exigences géométriques ou de résistance.

ROTATION POUR CHARGES GRAVITATIONNELLES

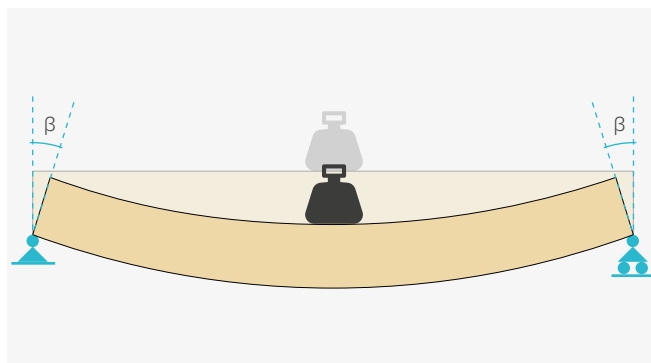


Pour les charges gravitationnelles, le connecteur a un comportement structurel articulé et garantit la rotation libre aux extrémités de la poutre.

DÉMONTABLE

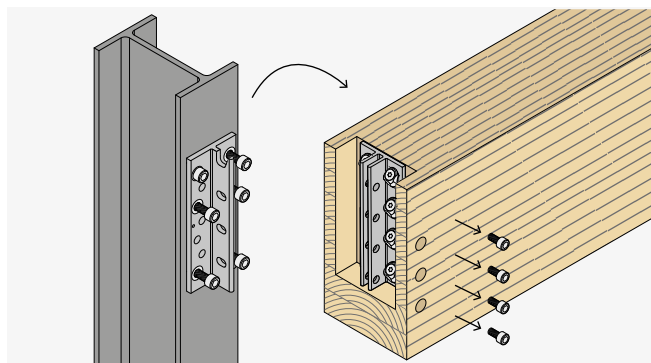


Particulièrement adapté pour faciliter le démontage des structures temporaires ou des structures ayant atteint la fin de leur durée de vie. La connexion avec ALUMEGA peut être facilement démontée en retirant les boulons MEGABOLT, simplifiant ainsi la séparation des composants (Design for Disassembly).


■ INSTALLATION "TOP-DOWN" AVEC FRAISAGE DANS LA POUTRE SECONDAIRE

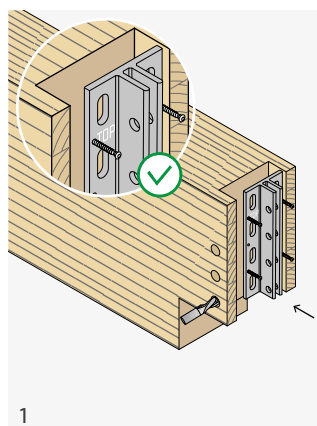


Effectuer les fraisages dans la poutre secondaire et réaliser les trous (min. Ø25) pour les boulons MEGABOLT. Positionner le connecteur ALUMEGA JV sur une poutre secondaire en faisant particulièrement attention à la bonne orientation par rapport au marquage "TOP" sur le connecteur. Fixer les vis de positionnement LBS Ø5.

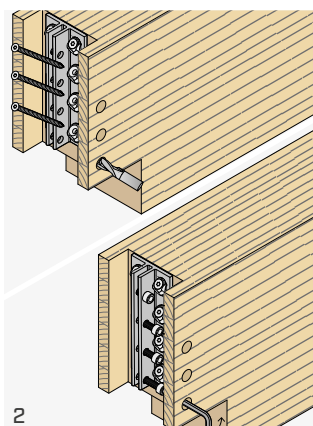

Positionner la rondelle VGU dans le trou oblong spécifique et à l'aide du gabarit JIG-VGU, réaliser un trou de guidage Ø5 de 20 mm de longueur minimum. Installer la vis VGS en respectant l'angle d'insertion à 45°. Insérer les boulons MEGABOLT de la manière suivante : le premier boulon doit traverser complètement les deux âmes du connecteur, tandis que les autres boulons ne doivent traverser que la première âme.

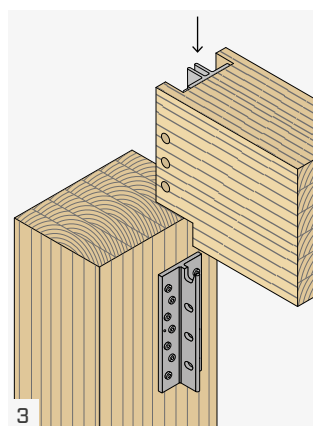


Positionner le connecteur ALUMEGA HP sur le poteau, fixer les vis de positionnement LBS Ø5 (option) et les vis HBS PLATE. Accrocher la poutre secondaire de haut en bas à l'aide de la fraise supérieure de positionnement du connecteur ALUMEGA HP.

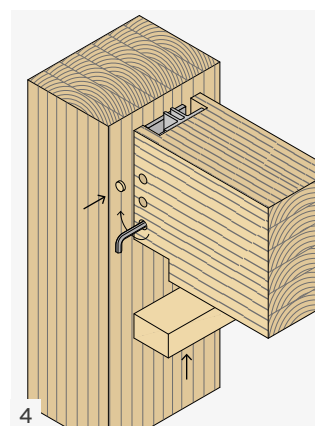


Visser complètement les boulons MEGABOLT à l'aide d'une clé hexagonale de 10 mm. Positionner les bouchons en bois TAP dans les trous circulaires et insérer la plaquette de fermeture, en dissimulant la connexion pour répondre aux exigences de résistance au feu.


■ INSTALLATION "TOP-DOWN" AVEC FRAISAGE DANS LE POTEAU

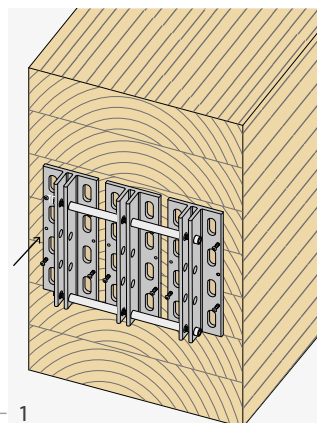


Positionner sur la poutre secondaire les trois connecteurs JV assemblés avec gabarit et boulons. Une fois les vis de positionnement LBS Ø5 fixées, retirer les gabarits et les boulons.

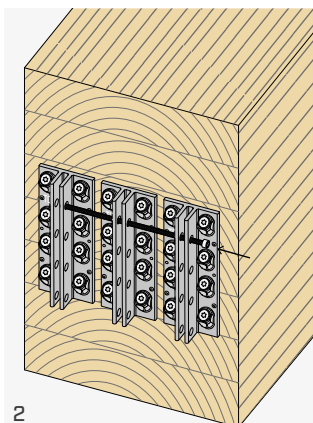

Positionner la rondelle VGU dans le trou oblong spécifique et à l'aide du gabarit JIG-VGU, réaliser un trou de guidage Ø5 de 20 mm de longueur minimum. Installer la vis VGS en respectant l'angle d'insertion à 45°. Insérer le boulon supérieur MEGABOLT à travers les trois connecteurs JV.

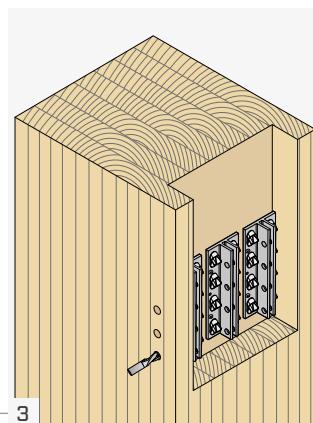


Effectuer le fraisage dans le poteau et réaliser les trous (min. Ø25) pour les boulons MEGABOLT. Utiliser le gabarit pour le positionnement des connecteurs ALUMEGA HV. Fixer les vis de positionnement LBS Ø5. Positionner la rondelle VGU dans le trou oblong spécifique et à l'aide du gabarit JIG-VGU, réaliser un trou de guidage Ø5 de 20 mm de longueur minimum. Installer la vis VGS en respectant l'angle d'insertion à 45°.

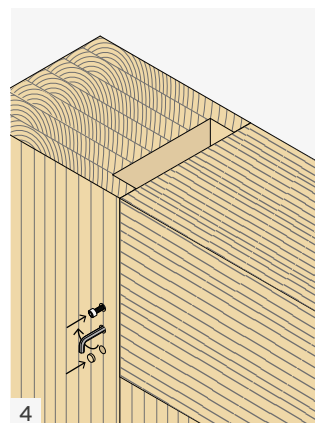

Accrocher la poutre secondaire de haut en bas en utilisant la fraise supérieure de positionnement des connecteurs ALUMEGA HP. Insérer le reste des boulons MEGABOLT et les visser complètement à l'aide d'une clé hexagonale de 10 mm.

0

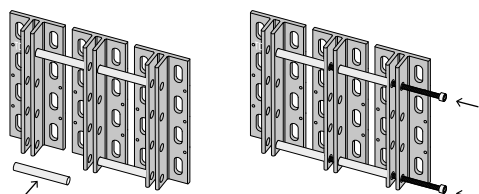


INSTALLATION DU GABARIT


Juxtaposer les connecteurs JV et positionner les gabarits au niveau des deux rangées de trous M12 dans les connecteurs. Insérer les boulons MEGABOLT à travers les trous filetés M12 en prenant soin de maintenir l'alignement entre les connecteurs.

L'utilisation du gabarit pour les connecteurs HP et HV similaire, il est conseillé d'utiliser des écrous M12 pour éviter que les boulons MEGABOLT ne glissent durant l'installation.


■ INSTALLATION "BOTTOM-UP" AVEC FRAISAGE DANS LA POUTRE SECONDAIRE

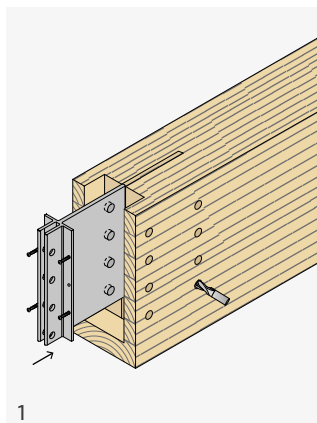


Réaliser les fraisages à hauteur partielle dans la poutre secondaire et réaliser les trous pour les boulons MEGABOLT (min. Ø25) et pour les broches STA Ø16. Positionner le connecteur ALUMEGA JS sur une poutre secondaire en faisant particulièrement attention à la bonne orientation par rapport au marquage "TOP" sur le connecteur. Fixer les vis de positionnement LBS Ø5 (option).

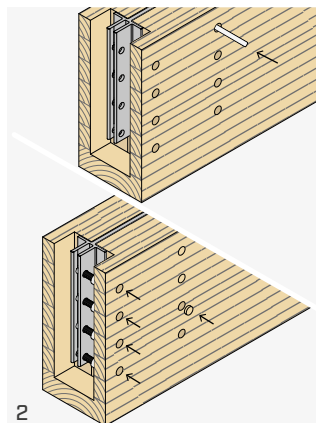

Insérer les broches STA Ø16 puis successivement fermer avec des bouchons pour bois TAPS. Insérer les boulons MEGABOLT à travers la première âme du connecteur.

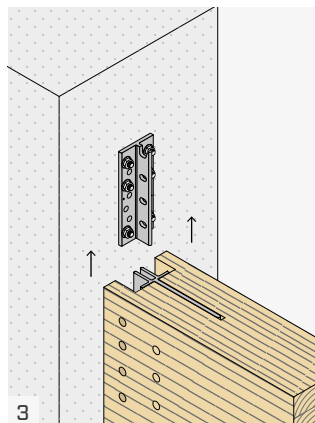


Positionner le connecteur ALUMEGA HP sur du béton avec tiges filetées INA Ø12 et résine VIN-FIX, conformément aux instructions de pose relatives. Soulever la poutre secondaire de bas en haut et visser complètement le boulon supérieur MEGABOLT uniquement que lorsque le connecteur ALUMEGA JS est positionné au-dessus du connecteur ALUMEGA HP.

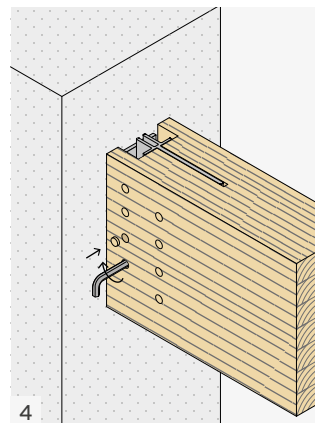


Accrocher la poutre secondaire de haut en bas à l'aide de la fraise supérieure de positionnement du connecteur ALUMEGA HP.

Visser complètement le reste des boulons MEGABOLT avec une clé hexagonale de 10 mm et insérer les bouchons en bois TAPS dans les trous circulaires.


■ INSTALLATION "TOP-DOWN" APPARENTE

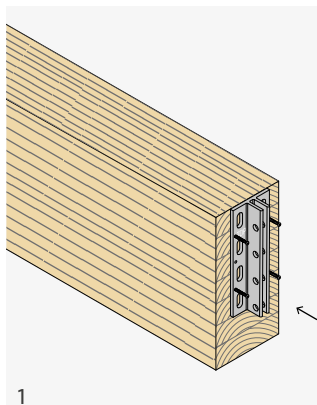


Placer le connecteur ALUMEGA JV sur la poutre secondaire, en faisant particulièrement attention à l'orientation par rapport au marquage "TOP" du connecteur. Puis procéder à la fixation des vis de positionnement LBS Ø5.

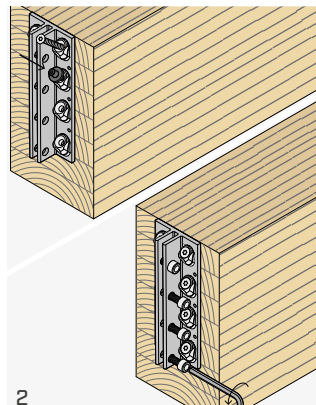

Positionner la rondelle VGU dans le trou oblong spécifique et à l'aide du gabarit JIG-VGU, réaliser un trou de guidage Ø5 de 20 mm de longueur minimum. Installer la vis VGS en respectant l'angle d'insertion à 45°. Insérer les boulons MEGABOLT de la manière suivante : le premier boulon doit traverser complètement les deux âmes du connecteur, tandis que les autres boulons ne doivent traverser que la première âme.

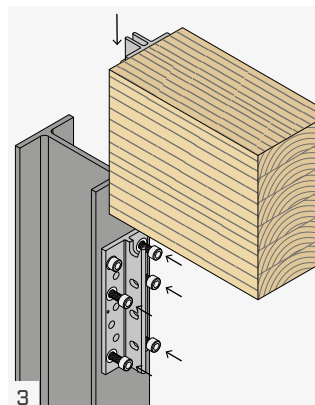

Fixer le connecteur ALUMEGA HP sur de l'acier à l'aide des boulons M12. Accrocher la poutre secondaire de haut en bas à l'aide de la fraise supérieure de positionnement du connecteur ALUMEGA HP.

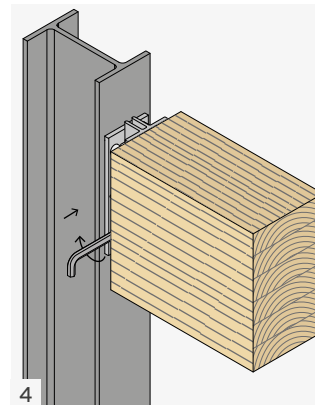

Visser complètement les boulons MEGABOLT à l'aide d'une clé hexagonale de 10 mm.