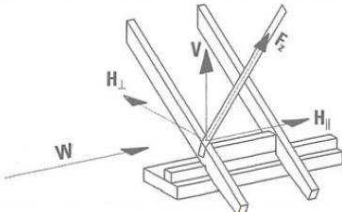


Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	NASTRO FORATO DI SPESSORE 1,5 MM: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di nastro metallico forato, con base B = ... mm e spessore S = 1,5 mm, tipo NASTRO FORATO prodotto e commercializzato da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), avente le seguenti caratteristiche: - Acciaio qualità S 350 GD secondo la norma DIN EN 10147:2000-07 con $f_{u,k} \geq 350 \text{ N/mm}^2$ - zincatura a caldo per immersione in continuo Z 275 (275 gr Z/m²) di spessore minimo 20 µm - marcatura metrica - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, in conformità alla normativa EN 14245:2001 - omologazione rilasciata dall'Istituto Tedesco per l'Edilizia (<i>Deutsches Institut für Bautechnik</i>) Inoltre il nastro deve essere in possesso di fori sfalsati di diametro Ø5 mm con interasse I = 20 mm e con una distanza minima dal bordo longitudinale di 10 mm. La posa in opera, deve essere effettuata con chiodi ad aderenza migliorata di diametro Ø4 mm e lunghezza minima $L_{\min} = 40$ mm, tipo chiodi Anker (o in alternativa con apposite viti tutto filetto Ø5 mm di lunghezza minima $L_{\min} = 40$ mm, tipo viti per piastre forate PF6035xx). Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	ml	... €/ml	... €
2	NASTRO FORATO DI SPESSORE 3 MM: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di nastro metallico forato, con base B = 40 mm e spessore S = 3 mm, tipo NASTRO FORATO prodotto e commercializzato da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), avente le seguenti caratteristiche: - Acciaio qualità S 250 GD secondo la norma DIN EN 10147:1991+A1:1995 con $f_{u,k} \geq 250 \text{ N/mm}^2$ - zincatura a caldo per immersione in continuo Z 275 (275 gr Z/m²) di spessore minimo 20 µm - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, in conformità alla normativa EN 14245:2001 Inoltre il nastro deve essere in possesso di fori sfalsati di			

	diametro Ø5 mm con interasse I = 20 mm e con una distanza minima dal bordo longitudinale di 10 mm. La posa in opera, deve essere effettuata con chiodi ad aderenza migliorata di diametro Ø4 mm e lunghezza minima $L_{\min} = 40$ mm, tipo chiodi Anker (o in alternativa con apposite viti tutto filetto Ø5 mm di lunghezza minima $L_{\min} = 40$ mm, tipo viti per piastre forate PF6035xx). Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	ml	... €/ml	... €
3	NASTRO FORATO IN ACCIAIO INOX: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di nastro metallico forato in acciaio inossidabile, con base B = 40 mm e spessore S = 1,5 mm, tipo NASTRO FORATO INOX prodotto e commercializzato da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), avente le seguenti caratteristiche: - acciaio inossidabile austenitico AISI 304 / A2 con $f_{u,k} \geq 600 \text{ N/mm}^2$ - marcatura metrica Inoltre il nastro deve essere in possesso di fori sfalsati di diametro Ø5 mm con interasse I = 20 mm e con una distanza minima dal bordo longitudinale di 10 mm. La posa in opera, deve essere effettuata con chiodi ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile, di diametro Ø4 mm e lunghezza minima $L_{\min} = 40$ mm, tipo chiodi Anker INOX (o in alternativa con apposite viti tutto filetto Ø5 mm di lunghezza minima $L_{\min} = 40$ mm, tipo viti per piastre forate PF6035xx). Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	ml	... €/ml	... €
4	CONTROVENTATURA DI PIANO MEDIANTE CROCI DI S. ANDREA REALIZZATE CON NASTRO FORATO DI SPESSORE 1,5 MM: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di una controventatura di piano mediante croci di S. Andrea eseguita con l'utilizzo di nastro metallico forato, con base B = ... mm e spessore S = 1,5 mm, tipo NASTRO FORATO prodotto e commercializzato da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), avente le seguenti caratteristiche: - Acciaio qualità S 350 GD secondo la norma DIN			

	EN 10147:2000-07 con $f_{u,k} \geq 350 \text{ N/mm}^2$ - zincatura a caldo per immersione in continuo Z 275 (275 gr Z/m^2) di spessore minimo $20 \mu\text{m}$ - marcatura metrica - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, in conformità alla normativa EN 14245:2001 - omologazione rilasciata dall'Istituto Tedesco per l'Edilizia (<i>Deutsches Institut für Bautechnik</i>) Inoltre il nastro deve essere in possesso di fori sfalsati di diametro $\varnothing 5 \text{ mm}$ con interasse $I = 20 \text{ mm}$ e con una distanza minima dal bordo longitudinale di 10 mm. La posa in opera sarà effettuata mediante numero $N = \dots$ chiodi Anker per legno $\varnothing 4 \text{ mm}$ di lunghezza $L = \dots \text{ mm}$. Prima di essere chiodato, il nastro deve essere messo in tensione con un apposito tenditore di nastri per controventature. Il fissaggio dovrà essere realizzato con chiodatura in accordo agli elaborati tecnici di progetto. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 			
		ml	... €/ml.	... €