

KIKÖTÉSI PONT

HATÉKONY

A rendszert a tetőlemez egyik széléhez kell rögzíteni.

NEM FELTŰNŐ

Négy szorítóval lehet a korchoz rögzíteni, így nem kell átfúrni a tetőlemezt.

TELJES RENDSZER

A csomag a karikát is tartalmazza.

HATÉKONY


A kikötési pont a rögzítési szorítók erejének köszönhetően két dolgozó lezuhanását is elbírja.



UNI
11578

EN
795/A:2012

CEN/TS
18415:2013

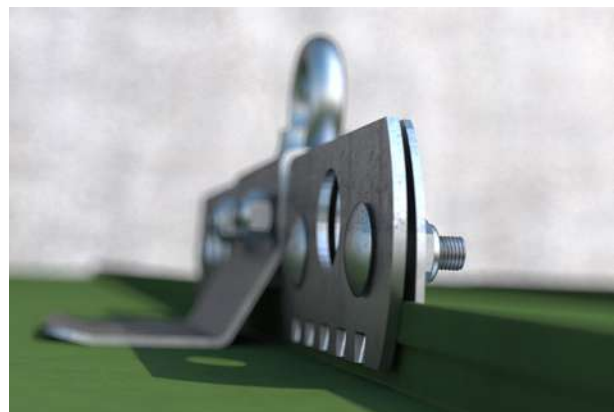

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	L [mm]	B [mm]	db.
SIANK	rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304	400	163	1


A karikát a csomag tartalmazza.

A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE




ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


- Kettős állókorcos tetőlemez
 - acél, legalább: 0,4 mm
 - alumínium, legalább: 0,5 mm
 - vörösréz, legalább: 0,5 mm
 - titáncink, legalább: 0,7 mm

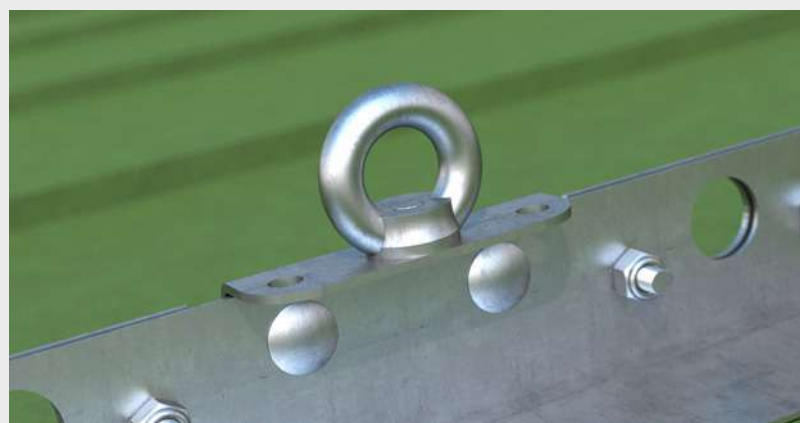

GEOMETRIA

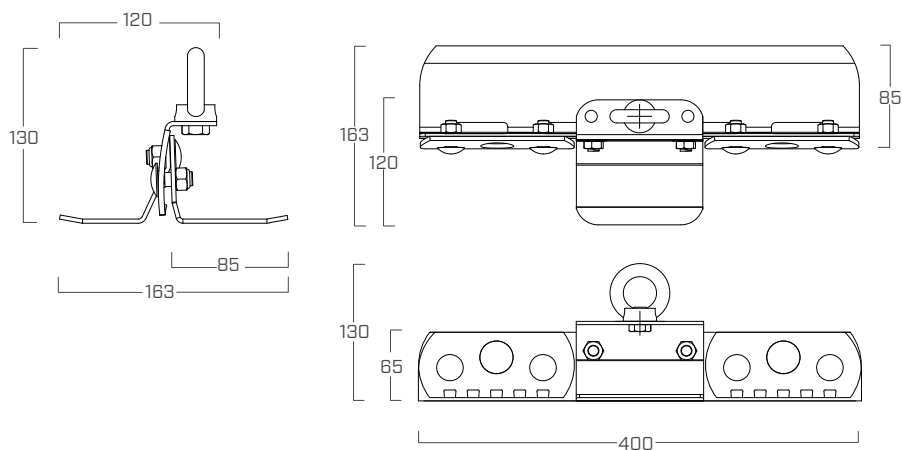

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

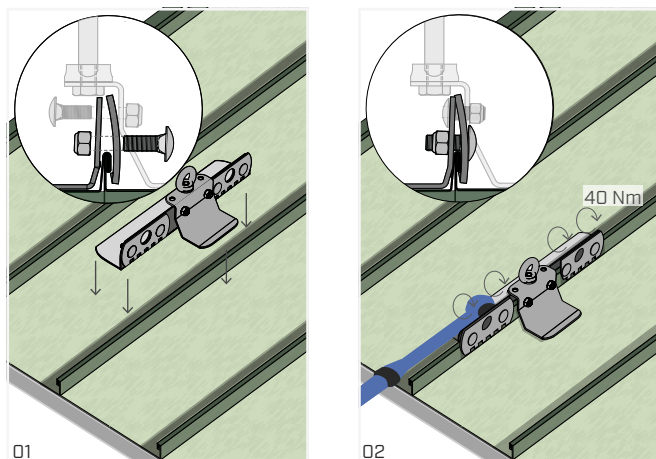

A termék telepítésével kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a megfelelő kézikönyvben talál.

MŰSZAKI ADATOK

LABORATÓRIUMBAN MÉRT ERŐK

Adatok	Szabvány	Érték
Q_s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN

