

DRŽÁK PRO ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ NA ZASTŘEŠENÍ Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU

PŘÍZPŮSOBITELNÁ


Lze použít na všech zastřešeních z trapézového plechu se vzdáleností mezi trapézami až 420 mm.

DISKRÉTNÍ

Zařízení zajišťuje díky malým rozměrům snížený vizuální dopad.

BALENÍ


Dodává se s montážními nýty a pryžovými buněčnými těsněními pro dokonalou hydroizolaci.

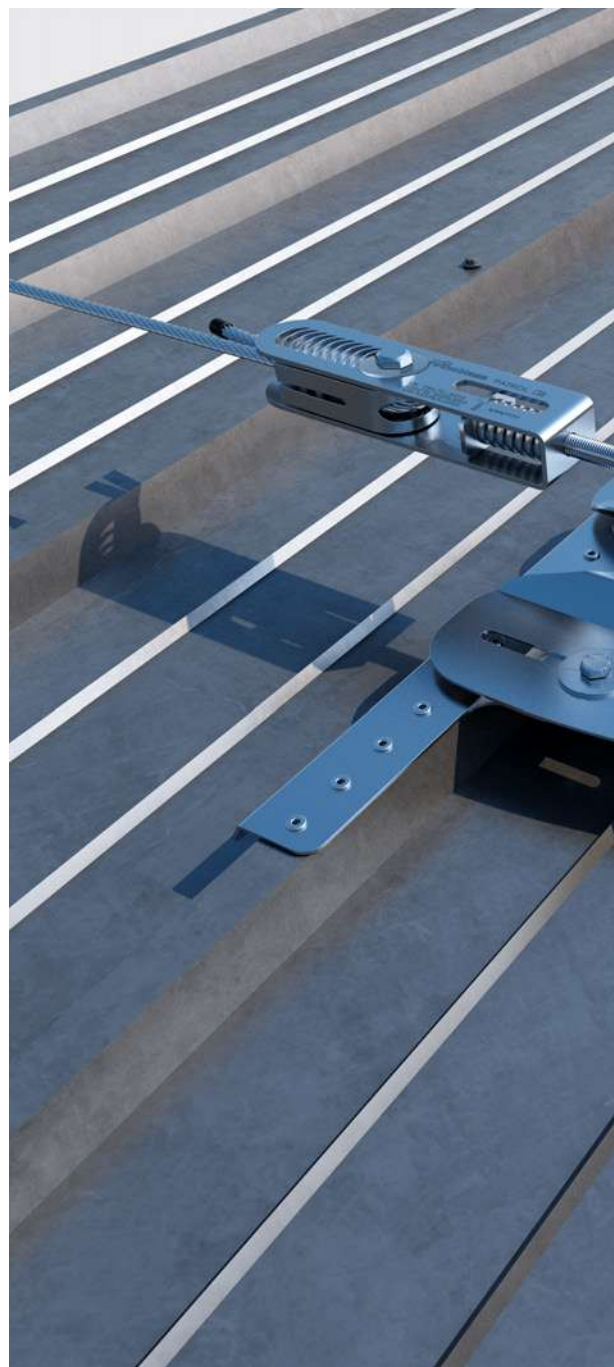

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	i [mm]	L [mm]	ks.
SHIELD	nerezová ocel 1.4301 - AISI304	180 - 420	476	1
SHIELD2	nerezová ocel 1.4301 - AISI304	200 - 400	420	1

Upevňovací prvky jsou součástí balení


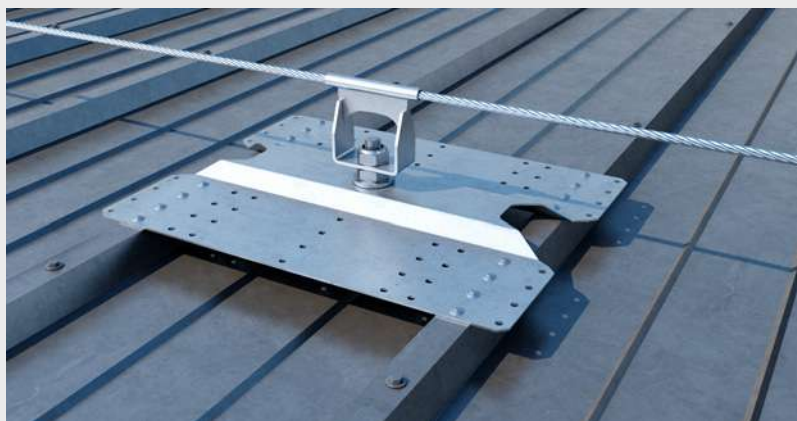


< VÍCEÚČELOVÁ

Pomocí vhodného příslušenství je dle potřeb možné instalovat přímá a rohová zajišťovací vedení.

INSTALACE >

Skládá ze dvou hlavních prvků: křídílek pro připevnění na zastřešení a základní destičky, do které se instalují součásti zajišťovacího vedení PATROL. Tímto způsobem je zajištěna jednoduchá a rychlá instalace.

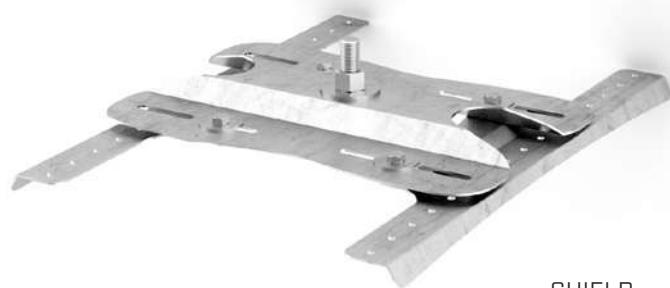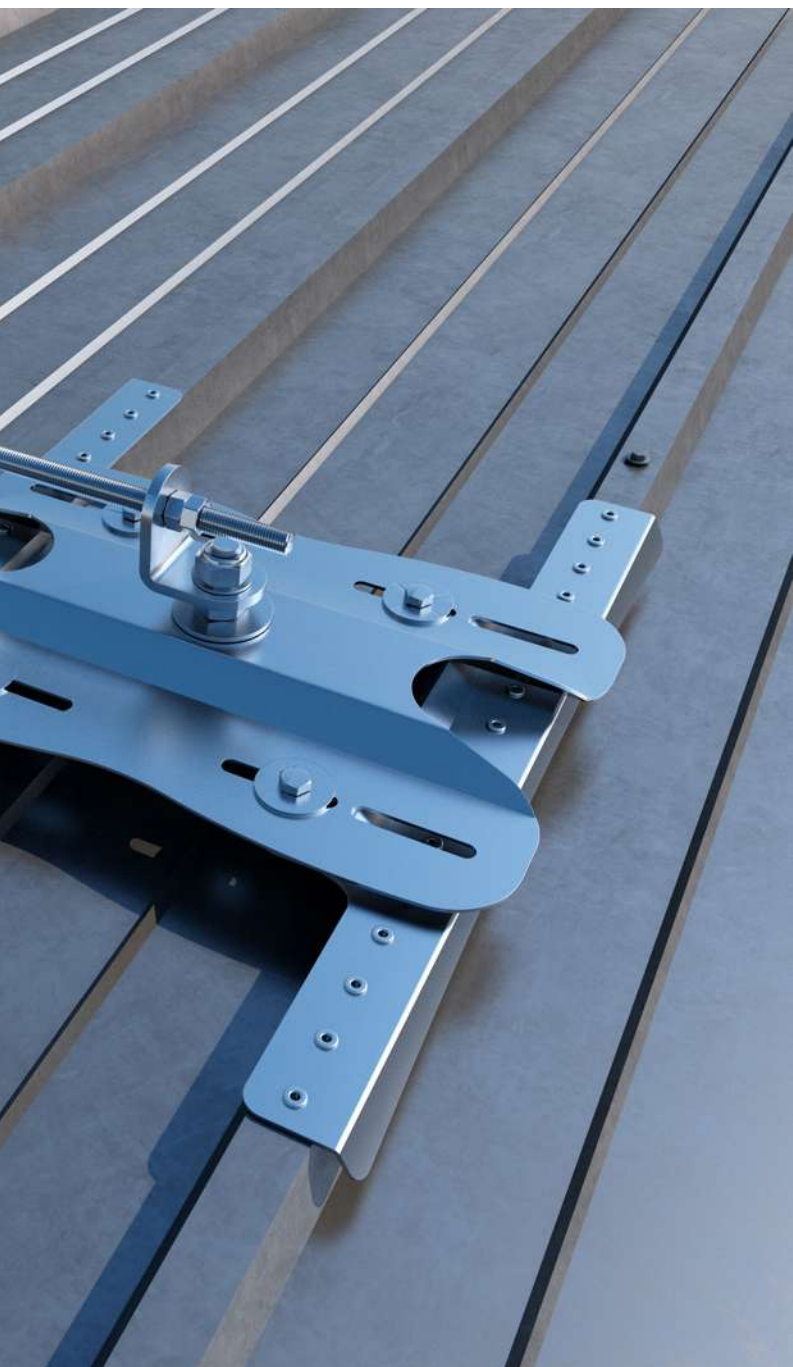

SHIELD



SHIELD2



SKLON POVRCHU



plochý



šikmý



svislý




ve vzduchu

OBLAST POUŽITÍ


- Sendvičový trapézový panel / trapézový plech
 - ocel min: 0,5 mm
 - hliník min: 1 mm

■ ROZMĚRY

SHIELD

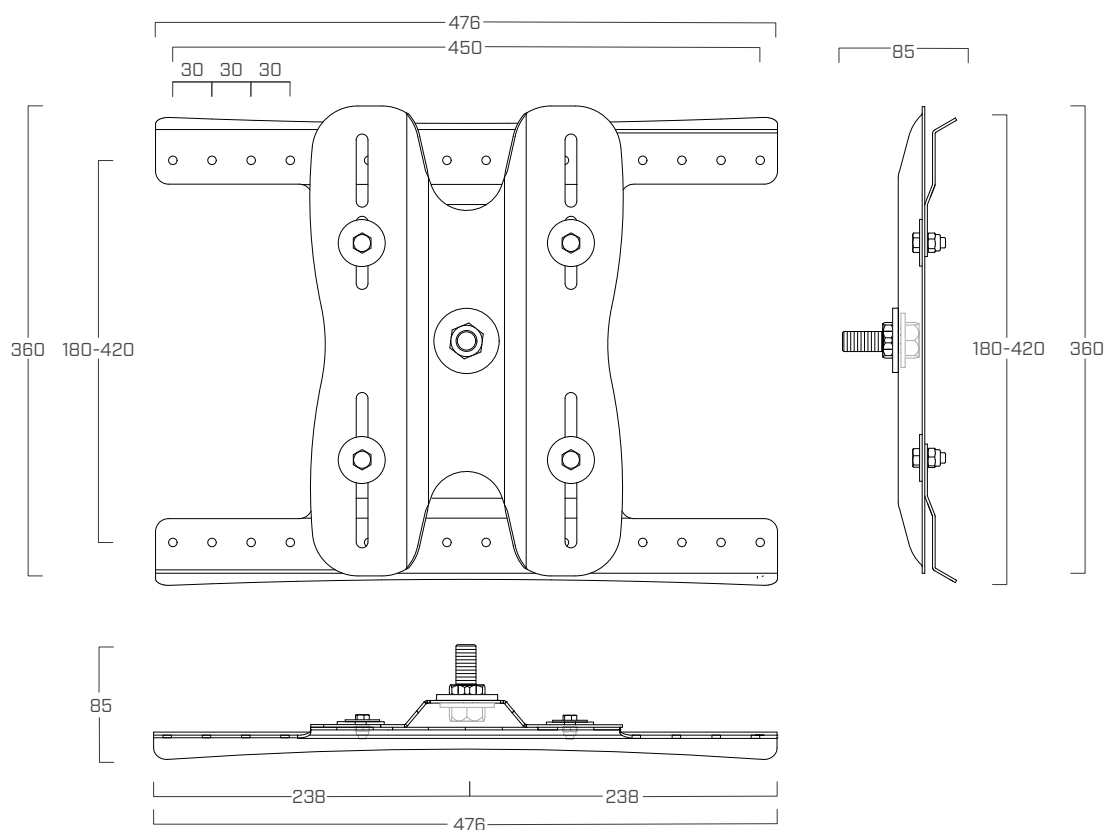


SHIELD2

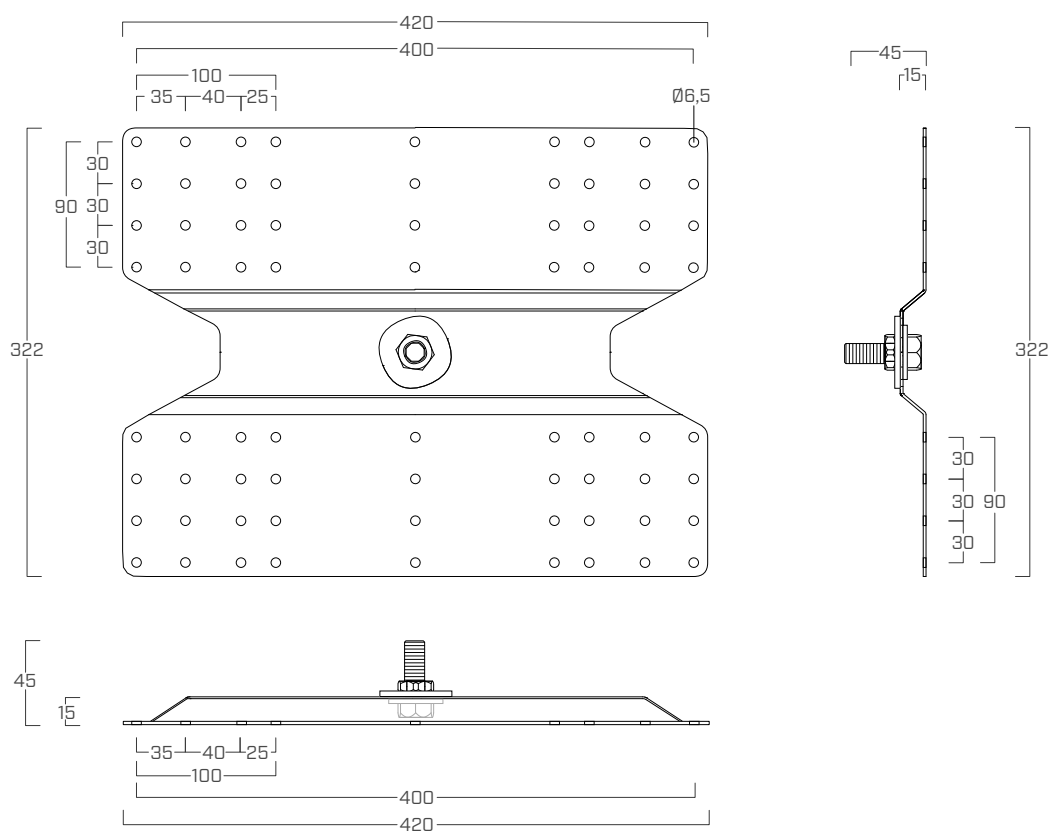


POKYNY PRO INSTALACI


SHIELD

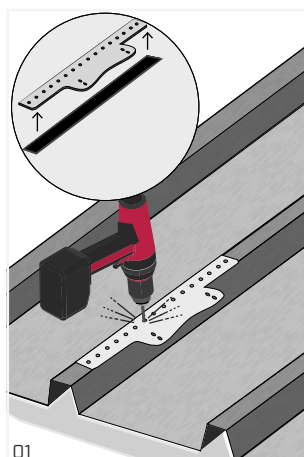


01

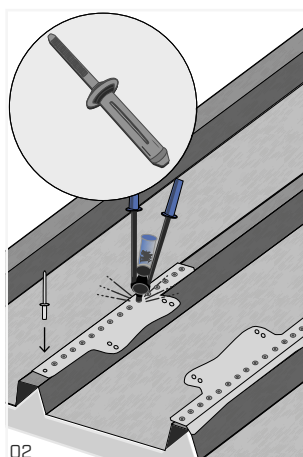

02

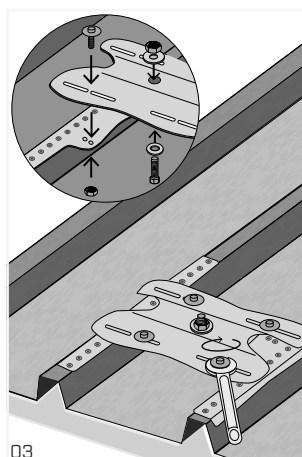


03

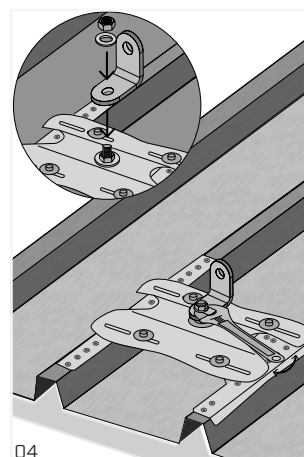


04


SHIELD2

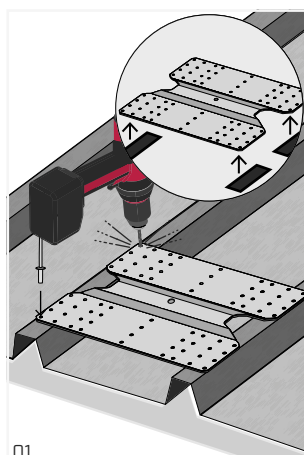


01

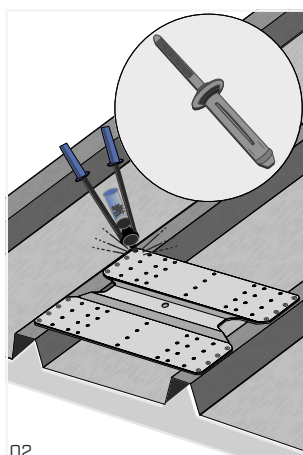

02

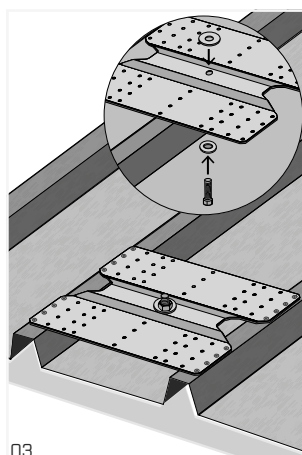


03

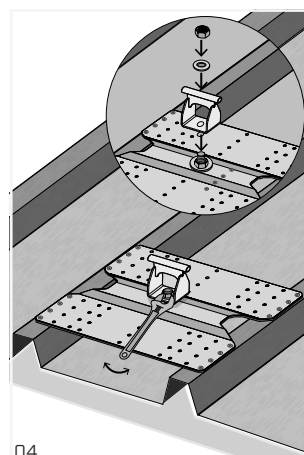

04

Podrobné informací o instalaci výrobku naleznete v příslušném návodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

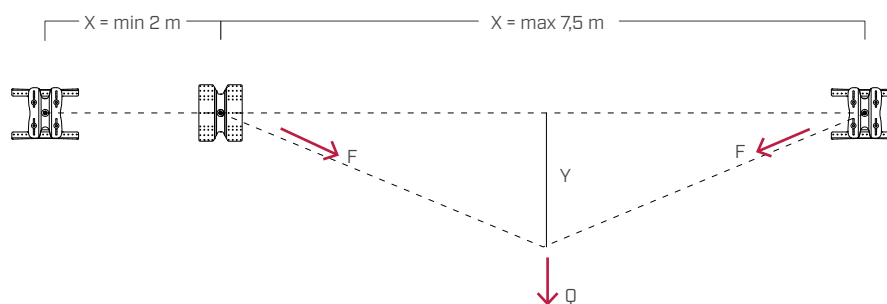

	L _{rozpětí} X [m]	
	2	7,5
Průvės Y [m]	0,62	1,44

LABORATORNÍ SÍLY

Datum	Předpisy	Hodnota
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

