

木質構造ねじ



 **rothoblaas**

Solutions for Building Technology

■ カーペンター

皿頭	04
大径頭	12

HBS	04
TBS	12

from page
04

■ ストラクチャー

シリンダー頭	18
皿頭	26

VGZ	18
VGS	26

from page
18

■ 試験データ

■ 評定

from page
33

フレキ付き皿頭半ねじ

パッケージ

CE品質証明書と対応するビットが同梱されています

特別な鋼材

高強度 ($f_{y,k} = 1000 \text{ N/mm}^2$) で高いダクティリティの鋼材

特殊なネジ形状

非対称なカサ型ねじで木への挿入がスムーズ

エコフレンドリー

六価クロム Cr^6 の代替として、三価クロム Cr^3 + iクロムコーティングを使用



< CLT

CLTの壁-壁の接合に

鋼板添え板ねじ接合 >

専用座金を使用して鋼板-木の接合に



材質と表面処理

炭素鋼
電気亜鉛メッキ+三価クロム使用のクロメート処理

使用フィールド

製材、集成材、CLT
使用環境Ⅲ(通常の使用環境)

コードと寸法


コード	d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	pz.
HBS430	4.0	30	18	12	20	500
HBS435	4.0	35	18	17	20	500
HBS440	4.0	40	24	16	20	500
HBS445	4.0	45	30	15	20	200
HBS450	4.0	50	30	20	20	200
HBS460	4.0	60	35	25	20	200
HBS470	4.0	70	40	30	20	200
HBS480	4.0	80	40	40	20	200
HBS4540	4.5	40	24	16	20	200
HBS4545	4.5	45	30	15	20	200
HBS4550	4.5	50	30	20	20	200
HBS4560	4.5	60	35	25	20	200
HBS4570	4.5	70	40	30	20	200
HBS4580	4.5	80	40	40	20	100
HBS545	5.0	45	24	21	25	200
HBS550	5.0	50	24	26	25	200
HBS560	5.0	60	30	30	25	200
HBS570	5.0	70	35	35	25	100
HBS580	5.0	80	40	40	25	100
HBS590	5.0	90	45	45	25	100
HBS5100	5.0	100	50	50	25	100
HBS5110	5.0	110	55	55	25	100
HBS5120	5.0	120	60	60	25	100
HBS640	6.0	40	35	8	30	100
HBS660	6.0	60	30	30	30	100
HBS670	6.0	70	40	30	30	100
HBS680	6.0	80	40	40	30	100
HBS690	6.0	90	50	40	30	100
HBS6100	6.0	100	50	50	30	100
HBS6110	6.0	110	60	50	30	100
HBS6120	6.0	120	60	60	30	100
HBS6130	6.0	130	60	70	30	100
HBS6140	6.0	140	75	65	30	100
HBS6150	6.0	150	75	75	30	100
HBS6160	6.0	160	75	85	30	100
HBS6180	6.0	180	75	105	30	100
HBS6200	6.0	200	75	125	30	100
HBS6220	6.0	220	75	145	30	100
HBS6240	6.0	240	75	165	30	100
HBS6260	6.0	260	75	185	30	100
HBS6280	6.0	280	75	205	30	100
HBS6300	6.0	300	75	225	30	100
HBS880	8.0	80	52	28	40	100
HBS8100	8.0	100	52	48	40	100
HBS8120	8.0	120	60	60	40	100
HBS8140	8.0	140	60	80	40	100
HBS8160	8.0	160	80	100	40	100
HBS8180	8.0	180	80	120	40	100
HBS8200	8.0	200	80	140	40	100

コード	d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	pz.
HBS8220	8.0	220	80	140	40	100
HBS8240	8.0	240	80	160	40	100
HBS8260	8.0	260	80	180	40	100
HBS8280	8.0	280	80	200	40	100
HBS8300	8.0	300	100	200	40	100
HBS8320	8.0	320	100	220	40	100
HBS8340	8.0	340	100	240	40	100
HBS8360	8.0	360	100	260	40	100
HBS8380	8.0	380	100	280	40	100
HBS8400	8.0	400	100	300	40	100
HBS8440	8.0	440	100	340	40	100
HBS8500	8.0	500	100	400	40	100
HBS1080	10.0	80	52	28	40	50
HBS10100	10.0	100	52	48	40	50
HBS10120	10.0	120	60	60	40	50
HBS10140	10.0	140	60	80	40	50
HBS10160	10.0	160	80	80	40	50
HBS10180	10.0	180	80	100	40	50
HBS10200	10.0	200	80	120	40	50
HBS10220	10.0	220	80	140	40	50
HBS10240	10.0	240	80	160	40	50
HBS10260	10.0	260	80	180	40	50
HBS10280	10.0	280	80	200	40	50
HBS10300	10.0	300	100	200	40	50
HBS10320	10.0	320	100	220	40	50
HBS10340	10.0	340	100	240	40	50
HBS10360	10.0	360	100	260	40	50
HBS10380	10.0	380	100	280	40	50
HBS10400	10.0	400	100	300	40	50
HBS12160	12.0	160	80	80	50	25
HBS12200	12.0	200	80	120	50	25
HBS12240	12.0	240	80	160	50	25
HBS12280	12.0	280	80	200	50	25
HBS12320	12.0	320	120	200	50	25
HBS12360	12.0	360	120	240	50	25
HBS12400	12.0	400	120	280	50	25
HBS12440	12.0	440	120	320	50	25
HBS12480	12.0	480	120	360	50	25
HBS12520	12.0	520	120	400	50	25
HBS12560	12.0	560	120	440	50	25
HBS12600	12.0	600	120	480	50	25


専用座金 HUS

コード	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	pz.
HUS6	6.0	20	100
HUS8	8.0	25	50
HUS10	10.0	32	50
HUS12	12.0	37	25

■ HBS

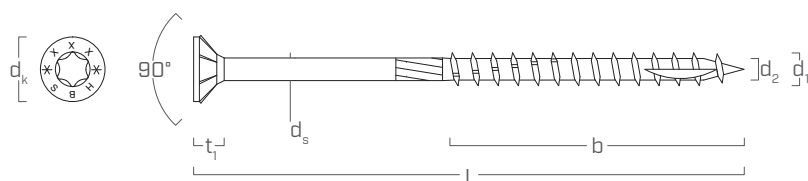


■ HUS

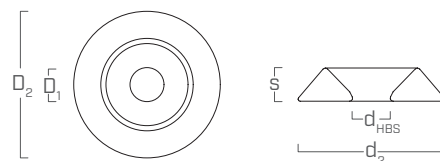

HBS									
ねじ外径	d_1	[mm]	4	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0
頭部径	d_k	[mm]	8.00	9.00	10.00	12.00	14.50	18.25	20.75
先端径	d_2	[mm]	2.55	2.80	3.40	3.95	5.40	6.40	6.80
軸径	d_s	[mm]	2.75	3.15	3.65	4.30	5.80	7.00	8.00
頭部高さ	t_1	[mm]	2.80	2.80	3.10	4.50	4.50	5.80	7.20
下穴径	d_v	[mm]	2.50	3.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
降伏モーメント	$M_{y,k}^*$	[Nmm]	3032.6	4119.1	5417.2	9493.7	20057.5	35829.6	47965.9
許容引抜き耐力パラメーター	$f_{ax,k}^*$	[N/mm ²]	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70
許容ねじ頭貫通耐力パラメーター	$f_{head,k}^*$	[N/mm ²]	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50
許容引張耐力	$f_{tens,k}^*$	[kN]	5.00	6.40	7.90	11.30	20.10	31.40	33.90


HUS						
専用座金			HUS6	HUS8	HUS10	HUS12
対応するねじ			HBS 径6	HBS 径8	HBS 径10	HBS 径12
内径	D ₁	[mm]	7.50	8.50	11.0	14.0
外径	D ₂	[mm]	20.0	25.0	32.0	37.0
高さ	s	[mm]	4.0	5.0	6.0	7.50

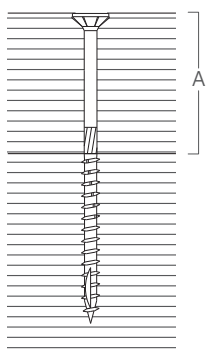


注記: * ETA-11/0030 に基づく機械的特性

■ 耐力表

■ 寸法

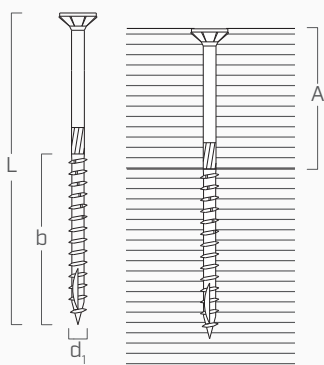


■ 短期許容せん断耐力

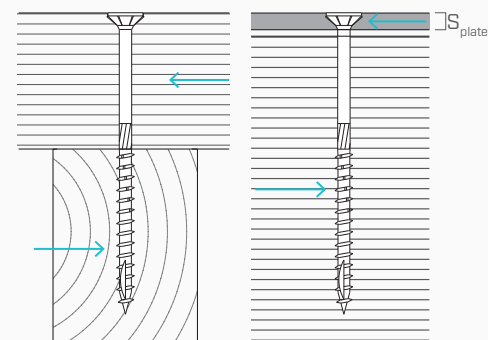

木-木

木-鋼板添え板

■ 短期許容引抜耐力

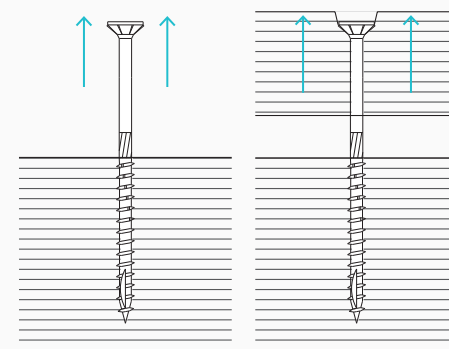


引抜耐力

ねじ頭貫通耐力


寸法



短期許容せん断耐力




木-木
Pa [kN]




木-鋼板添え板
Pa [kN] ⁽¹⁾

短期許容引抜耐力









引抜耐力
Pa [kN] ⁽²⁾



ねじ頭貫通耐力
Pa [kN] ⁽³⁾

				基準密度 [kg/m³]			基準密度 [kg/m³]			基準密度 [kg/m³]			基準密度 [kg/m³]			
d ₁	L	b	A	320	370	420	320	370	420	320	370	420	320	370	420	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	J3	J2	J1	J3	J2	J1	J3	J2	J1	J3	J2	J1	
4.0	30 ⁽⁴⁾	16	14	0.34	0.39	0.44	S _{PLATE} = 4 mm	0.73	0.82	0.91	0.29	0.37	0.44	0.26	0.33	0.40
	35 ⁽⁴⁾	16	19	0.49	0.56	0.64		0.82	0.90	0.96	0.29	0.37	0.44	0.26	0.33	0.40
	40	24	16	0.40	0.46	0.52		0.84	0.90	0.96	0.44	0.55	0.66	0.26	0.33	0.40
	45	24	21	0.51	0.58	0.66		0.84	0.90	0.96	0.44	0.55	0.66	0.26	0.33	0.40
	50	24	26	0.59	0.64	0.68		0.84	0.90	0.96	0.44	0.55	0.66	0.26	0.33	0.40
	60	30	30	0.59	0.64	0.68		0.84	0.90	0.96	0.55	0.69	0.83	0.26	0.33	0.40
	70	35	35	0.59	0.64	0.68		0.84	0.90	0.96	0.64	0.80	0.97	0.26	0.33	0.40
	80	40	40	0.59	0.64	0.68		0.84	0.90	0.96	0.74	0.91	1.11	0.26	0.33	0.40
4.5	40 ⁽⁴⁾	24	16	0.45	0.52	0.59	S _{PLATE} = 4.5 mm	1.04	1.12	1.19	0.50	0.62	0.75	0.33	0.41	0.51
	45 ⁽⁴⁾	24	21	0.57	0.66	0.75		1.04	1.12	1.19	0.50	0.62	0.75	0.33	0.41	0.51
	50 ⁽⁴⁾	24	26	0.72	0.79	0.84		1.04	1.12	1.19	0.50	0.62	0.75	0.33	0.41	0.51
	60	30	30	0.73	0.79	0.84		1.04	1.12	1.19	0.62	0.77	0.93	0.33	0.41	0.51
	70	35	35	0.73	0.79	0.84		1.04	1.12	1.19	0.72	0.90	1.09	0.33	0.41	0.51
	80	40	40	0.73	0.79	0.84		1.04	1.12	1.19	0.83	1.03	1.24	0.33	0.41	0.51
5.0	45 ⁽⁴⁾	24	21	0.63	0.73	0.83	S _{PLATE} = 5 mm	1.26	1.35	1.44	0.46	0.57	0.69	0.41	0.51	0.62
	50 ⁽⁴⁾	24	26	0.81	0.93	1.02		1.26	1.35	1.44	0.55	0.69	0.83	0.41	0.51	0.62
	60	30	30	0.89	0.95	1.02		1.26	1.35	1.44	0.55	0.69	0.83	0.41	0.51	0.62
	70	35	35	0.89	0.95	1.02		1.26	1.35	1.44	0.69	0.86	1.04	0.41	0.51	0.62
	80	40	40	0.89	0.95	1.02		1.26	1.35	1.44	0.80	1.00	1.21	0.41	0.51	0.62
	90	45	45	0.89	0.95	1.02		1.26	1.35	1.44	0.92	1.14	1.38	0.41	0.51	0.62
	100	50	50	0.89	0.95	1.02		1.26	1.35	1.44	1.15	1.43	1.73	0.41	0.51	0.62
	110	55	55	0.89	0.95	1.02		1.26	1.35	1.44	1.26	1.57	1.90	0.41	0.51	0.62

寸法				短期許容せん断耐力						短期許容引抜耐力						
																
				木-木 P _a [kN]			木-鋼板添え板 P _a [kN] ⁽¹⁾			引抜耐力 P _a [kN] ⁽²⁾			ねじ頭貫通耐力 P _a [kN] ⁽³⁾			
d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	A [mm]	基準密度 [kg/m ³]			基準密度 [kg/m ³]			基準密度 [kg/m ³]			基準密度 [kg/m ³]			
				320 J3	370 J2	420 J1	320 J3	370 J2	420 J1	320 J3	370 J2	420 J1	320 J3	370 J2	420 J1	
6.0	40 ⁽⁴⁾	35	8	0.52	0.60	0.68	S _{PLATE} = 6 mm	1.50	1.66	1.83	0.97	1.20	1.45	0.59	0.74	0.90
	60 ⁽⁴⁾	30	30	1.10	1.27	1.47		1.82	1.96	2.08	0.83	1.03	1.24	0.59	0.74	0.90
	70	40	30	1.10	1.27	1.47		1.82	1.96	2.08	1.10	1.37	1.66	0.59	0.74	0.90
	80	40	40	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	1.10	1.37	1.66	0.59	0.74	0.90
	90	50	40	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	1.38	1.71	2.07	0.59	0.74	0.90
	100	50	50	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	1.38	1.71	2.07	0.59	0.74	0.90
	110	60	50	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	1.66	2.06	2.49	0.59	0.74	0.90
	120	60	60	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	1.66	2.06	2.49	0.59	0.74	0.90
	130	60	70	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	1.66	2.06	2.49	0.59	0.74	0.90
	140	75	65	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	2.07	2.57	3.11	0.59	0.74	0.90
	150	75	75	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	2.07	2.57	3.11	0.59	0.74	0.90
	160	75	85	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	2.07	2.57	3.11	0.59	0.74	0.90
	180	75	105	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	2.07	2.57	3.11	0.59	0.74	0.90
	200	75	125	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	2.07	2.57	3.11	0.59	0.74	0.90
	220	75	145	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	2.07	2.57	3.11	0.59	0.74	0.90
	240	75	165	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	2.07	2.57	3.11	0.59	0.74	0.90
	260	75	185	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	2.07	2.57	3.11	0.59	0.74	0.90
	280	75	205	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	2.07	2.57	3.11	0.59	0.74	0.90
	300	75	225	1.29	1.38	1.47		1.82	1.96	2.08	2.07	2.57	3.11	0.59	0.74	0.90
8.0	80 ⁽⁴⁾	52	28	1.51	1.97	2.24	S _{PLATE} = 8 mm	3.06	3.28	3.50	1.91	2.38	2.88	0.86	1.08	1.31
	100	52	48	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	1.91	2.38	2.88	0.86	1.08	1.31
	120	60	60	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	2.21	2.74	3.32	0.86	1.08	1.31
	140	60	80	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	2.21	2.74	3.32	0.86	1.08	1.31
	160	80	80	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	2.94	3.66	4.42	0.86	1.08	1.31
	180	80	100	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	2.94	3.66	4.42	0.86	1.08	1.31
	200	80	120	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	2.94	3.66	4.42	0.86	1.08	1.31
	220	80	140	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	2.94	3.66	4.42	0.86	1.08	1.31
	240	80	160	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	2.94	3.66	4.42	0.86	1.08	1.31
	260	80	180	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	2.94	3.66	4.42	0.86	1.08	1.31
	280	80	200	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	2.94	3.66	4.42	0.86	1.08	1.31
	300	100	200	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	3.68	4.57	5.53	0.86	1.08	1.31
	320	100	220	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	3.68	4.57	5.53	0.86	1.08	1.31
	340	100	240	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	3.68	4.57	5.53	0.86	1.08	1.31
	360	100	260	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	3.68	4.57	5.53	0.86	1.08	1.31
	380	100	280	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	3.68	4.57	5.53	0.86	1.08	1.31
	400	100	300	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	3.68	4.57	5.53	0.86	1.08	1.31
	440	100	340	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	3.68	4.57	5.53	0.86	1.08	1.31
	500	100	400	2.16	2.32	2.47		3.06	3.28	3.50	3.68	4.57	5.53	0.86	1.08	1.31

寸法				短期許容せん断耐力						短期許容引抜耐力						
																
				木-木 Pa [kN]			木-鋼板添え板 Pa [kN] ⁽¹⁾			引抜耐力 Pa [kN] ⁽²⁾			ねじ頭貫通耐力 Pa [kN] ⁽³⁾			
d1 [mm]	L [mm]	b [mm]	A [mm]	基準密度 [kg/m³]			基準密度 [kg/m³]			基準密度 [kg/m³]			基準密度 [kg/m³]			
				320 J3	370 J2	420 J1	320 J3	370 J2	420 J1	320 J3	370 J2	420 J1	320 J3	370 J2	420 J1	
10.0	80 ⁽⁴⁾	52	28	1.86	2.53	2.87	S _{PLATE} = 10 mm	4.55	4.91	5.23	2.39	2.97	3.60	1.37	1.71	2.08
	100 ⁽⁴⁾	52	48	2.90	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	2.39	2.97	3.60	1.37	1.71	2.08
	120	60	60	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	2.76	3.43	4.15	1.37	1.71	2.08
	140	60	80	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	2.76	3.43	4.15	1.37	1.71	2.08
	160	80	80	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	3.68	4.57	5.53	1.37	1.71	2.08
	180	80	100	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	3.68	4.57	5.53	1.37	1.71	2.08
	200	80	120	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	3.68	4.57	5.53	1.37	1.71	2.08
	220	80	140	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	3.68	4.57	5.53	1.37	1.71	2.08
	240	80	160	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	3.68	4.57	5.53	1.37	1.71	2.08
	260	80	180	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	3.68	4.57	5.53	1.37	1.71	2.08
	280	80	200	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	3.68	4.57	5.53	1.37	1.71	2.08
	300	100	200	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	4.60	5.72	6.91	1.37	1.71	2.08
	320	100	220	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	4.60	5.72	6.91	1.37	1.71	2.08
	340	100	240	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	4.60	5.72	6.91	1.37	1.71	2.08
	360	100	260	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	4.60	5.72	6.91	1.37	1.71	2.08
	380	100	280	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	4.60	5.72	6.91	1.37	1.71	2.08
	400	100	300	3.23	3.47	3.69		4.57	4.91	5.23	4.60	5.72	6.91	1.37	1.71	2.08
12.0	160	80	80	4.09	4.40	4.68	S _{PLATE} = 12 mm	5.79	6.22	6.62	4.41	5.49	6.64	1.77	2.21	2.69
	200	80	120	4.09	4.40	4.68		5.79	6.22	6.62	4.41	5.49	6.64	1.77	2.21	2.69
	240	80	160	4.09	4.40	4.68		5.79	6.22	6.62	4.41	5.49	6.64	1.77	2.21	2.69
	280	80	200	4.09	4.40	4.68		5.79	6.22	6.62	4.41	5.49	6.64	1.77	2.21	2.69
	320	120	200	4.09	4.40	4.68		5.79	6.22	6.62	6.62	8.23	9.96	1.77	2.21	2.69
	360	120	240	4.09	4.40	4.68		5.79	6.22	6.62	6.62	8.23	9.96	1.77	2.21	2.69
	400	120	280	4.09	4.40	4.68		5.79	6.22	6.62	6.62	8.23	9.96	1.77	2.21	2.69
	440	120	320	4.09	4.40	4.68		5.79	6.22	6.62	6.62	8.23	9.96	1.77	2.21	2.69
	480	120	360	4.09	4.40	4.68		5.79	6.22	6.62	6.62	8.23	9.96	1.77	2.21	2.69
	520	120	400	4.09	4.40	4.68		5.79	6.22	6.62	6.62	8.23	9.96	1.77	2.21	2.69
	560	120	440	4.09	4.40	4.68		5.79	6.22	6.62	6.62	8.23	9.96	1.77	2.21	2.69
	600	120	480	4.09	4.40	4.68		5.79	6.22	6.62	6.62	8.23	9.96	1.77	2.21	2.69

一般原則:

数値は「木質構造設計規準・同解説(2006年日本建築学会)」に準拠して評定審査されたものです(CBL TS001-17取得)。

数値(Pa)は、短期許容耐力を示します。長期許容耐力の検証は個別に行う必要があります。

数値(Pa)は、「木質構造設計規準・同解説(2006年日本建築学会)」使用環境区分におけるⅢ(通常の使用環境 係数K_m = 1.0)として計算しています。

強度特性値 および形状については、ETA-11/0030 を参照してください。

計算に際して、 $\rho_k = 320, 370, 420 \text{ kg/m}^3$ に相当する木質部材を構成する樹種の密度はJ1、J2、J3グループに対応しています(安全側の数値を採用するため、J2の値はJ1に適用することができます。評定には含まれていません)。数値は、製材、集成材および直交集成板(CLT)の3種類に適用されます。

木質部材にねじ部が完全に挿入された状態で数値を算出しています。

木質部材および鋼板の寸法と検証は個別に行う必要があります。

注記:

¹ せん断耐力は鋼板の厚さ S_{PLATE} = d₁ の場合で評価しています。

² 軸方向の引抜耐力は、ねじが繊維方向と角度90°で、bと同等の長さで挿入されている状態で評価しています。

³ 軸方向の木ねじ頭貫通耐力は ETA-11/0030 及び EN 1995-1-1 に準拠して評価しています。数値(Pa)は、 $P_a = 2/3 * C_e * F_{ax,Rk}$ を参照しています。C_eは調整係数。

⁴ 接合部の構成が「木質構造設計規準・同解説」(2006年 日本建築学会)の要件に適合しないため、評定には含まれません。



大径頭半ねじ

パッケージ

CE品質証明書と対応するビットが同梱されています

特別な鋼材

高強度($f_{y,k} = 1000 \text{ N/mm}^2$)で高いダクティリティの鋼材

特殊なネジ形状

非対称なカサ型ねじで木への挿入がスムーズ

エコフレンドリー

六価クロム Cr^6 の代替として、三価クロム Cr^3 + iクロムコーティングを使用




< CLT

CLTパネル壁-壁の締結に

軸組構造 >

隅角部の最適な締結に

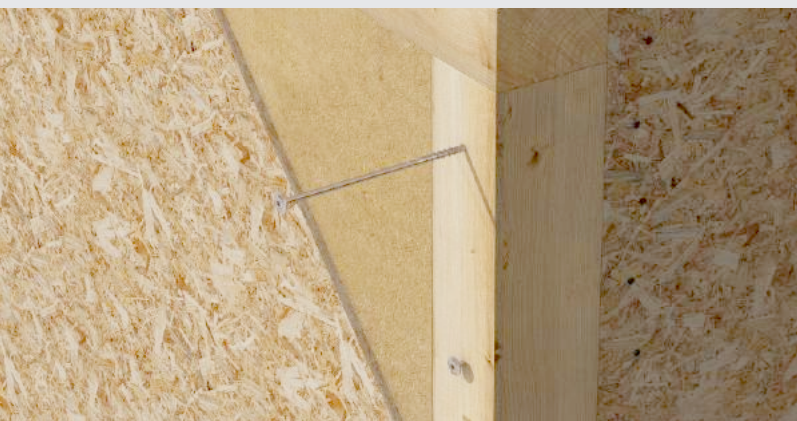

材質と表面処理

炭素鋼

電気亜鉛メッキ+三価クロム使用のクロメート処理

使用フィールド

製材、集成材、CLT


使用環境Ⅲ(通常の使用環境)

コードと寸法

コード	d ₁ [mm]	d _k [mm]	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	pz.
TBS680	6.0	15.5	80	50	30	30	50
TBS6100	6.0	15.5	100	60	40	30	50
TBS6120	6.0	15.5	120	75	45	30	50
TBS6140	6.0	15.5	140	75	65	30	50
TBS6160	6.0	15.5	160	75	85	30	50
TBS6180	6.0	15.5	180	75	105	30	50
TBS6200	6.0	15.5	200	75	125	30	50
TBS6220	6.0	15.5	220	100	120	30	50
TBS6240	6.0	15.5	240	100	140	30	50
TBS6260	6.0	15.5	260	100	160	30	50
TBS6280	6.0	15.5	280	100	180	30	50
TBS6300	6.0	15.5	300	100	200	30	50
TBS840	8.0	19.0	40	32	8	40	50
TBS860	8.0	19.0	60	52	10	40	50
TBS880	8.0	19.0	80	52	28	40	50
TBS8100	8.0	19.0	100	80	20	40	50
TBS8120	8.0	19.0	120	80	40	40	50
TBS8140	8.0	19.0	140	80	60	40	50
TBS8160	8.0	19.0	160	100	60	40	50
TBS8180	8.0	19.0	180	100	80	40	50
TBS8200	8.0	19.0	200	100	100	40	50
TBS8220	8.0	19.0	220	100	120	40	50

コード	d ₁ [mm]	d _k [mm]	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	pz.
TBS8240	8.0	19.0	240	100	140	40	50
TBS8260	8.0	19.0	260	100	160	40	50
TBS8280	8.0	19.0	280	100	180	40	50
TBS8300	8.0	19.0	300	100	200	40	50
TBS8320	8.0	19.0	320	100	220	40	50
TBS8340	8.0	19.0	340	100	240	40	50
TBS8360	8.0	19.0	360	100	260	40	50
TBS8380	8.0	19.0	380	100	280	40	50
TBS8400	8.0	19.0	400	100	300	40	50
TBS10100	10.0	25.0	100	52	48	50	50
TBS10120	10.0	25.0	120	60	60	50	50
TBS10140	10.0	25.0	140	60	80	50	50
TBS10160	10.0	25.0	160	80	80	50	50
TBS10180	10.0	25.0	180	80	100	50	50
TBS10200	10.0	25.0	200	100	100	50	50
TBS10220	10.0	25.0	220	100	120	50	50
TBS10240	10.0	25.0	240	100	140	50	50
TBS10260	10.0	25.0	260	100	160	50	50
TBS10280	10.0	25.0	280	100	180	50	50
TBS10300	10.0	25.0	300	100	200	50	50
TBS10320	10.0	25.0	320	100	220	50	50
TBS10340	10.0	25.0	340	100	240	50	50
TBS10360	10.0	25.0	360	100	260	50	50
TBS10380	10.0	25.0	380	100	280	50	50
TBS10400	10.0	25.0	400	100	300	50	50

TBS

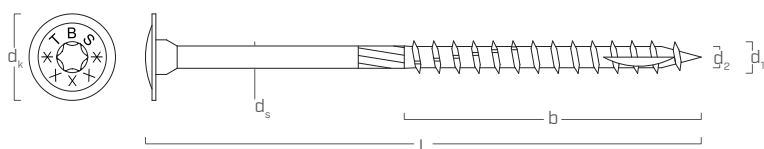


標準寸法

TBS				
ねじ外径	d ₁	[mm]	6.0	8.0
頭部径	d _k	[mm]	15.50	19.00
先端径	d ₂	[mm]	3.95	5.40
軸径	d _s	[mm]	4.30	5.80
下穴径	d _v	[mm]	4.0	5.0
降伏モーメント	M _{y,k} *	[Nmm]	9493.7	20057.5
許容引抜き耐力パラメーター	f _{ax,k} *	[N/mm ²]	11.70	11.70
許容ねじ頭貫通耐力パラメーター	f _{head,k} *	[N/mm ²]	10.50	10.50
許容引張耐力	f _{tens,k} *	[kN]	11.30	20.10


注記: * ETA-11/0030 に基づく機械的特性

■ 耐力表

■ 寸法

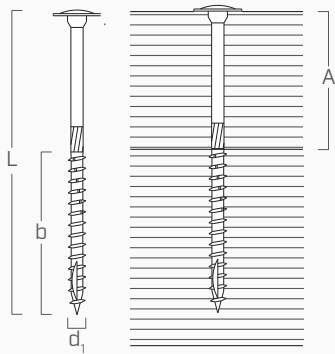


■ 短期許容せん断耐力

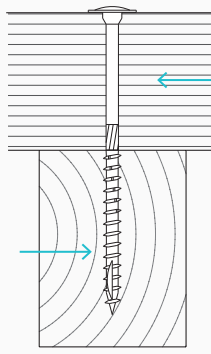

木-木

■ 短期許容引抜耐力

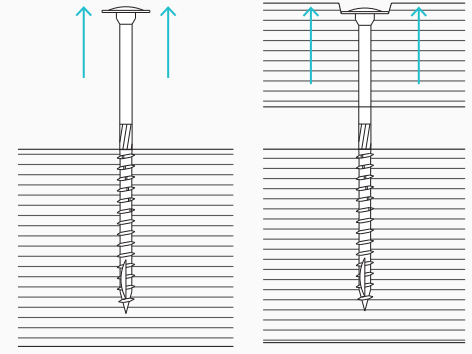


引抜耐力

ねじ頭貫通耐力

寸法




短期許容せん断耐力




木-木
Pa [kN]

短期許容引抜耐力






引抜耐力
Pa [kN] ⁽¹⁾



ねじ頭貫通耐力
Pa [kN] ⁽²⁾

d1 [mm]	L [mm]	b [mm]	A [mm]	基準密度 [kg/m ³]			基準密度 [kg/m ³]			基準密度 [kg/m ³]		
				320 J3	370 J2	420 J1	320 J3	370 J2	420 J1	320 J3	370 J2	420 J1
6.0	80	50	30	1.17	1.35	1.47	1.38	1.71	2.07	1.05	1.23	1.50
	100	60	40	1.29	1.38	1.47	1.66	2.06	2.49	1.05	1.23	1.50
	120	75	45	1.29	1.38	1.47	2.07	2.57	3.11	1.05	1.23	1.50
	140	75	65	1.29	1.38	1.47	2.07	2.57	3.11	1.05	1.23	1.50
	160	75	85	1.29	1.38	1.47	2.07	2.57	3.11	1.05	1.23	1.50
	180	75	105	1.29	1.38	1.47	2.07	2.57	3.11	1.05	1.23	1.50
	200	75	125	1.29	1.38	1.47	2.07	2.57	3.11	1.05	1.23	1.50
	220	100	120	1.29	1.38	1.47	2.76	3.43	4.15	1.05	1.23	1.50
	240	100	140	1.29	1.38	1.47	2.76	3.43	4.15	1.05	1.23	1.50
	260	100	160	1.29	1.38	1.47	2.76	3.43	4.15	1.05	1.23	1.50
	280	100	180	1.29	1.38	1.47	2.76	3.43	4.15	1.05	1.23	1.50
	300	100	200	1.29	1.38	1.47	2.76	3.43	4.15	1.05	1.23	1.50
8.0	40 ⁽³⁾	32	8	0.66	0.76	0.86	1.18	1.46	1.77	1.58	1.85	2.25
	60 ⁽³⁾	52	10	1.10	1.22	1.38	1.91	2.38	2.88	1.58	1.85	2.25
	80 ⁽³⁾	52	28	1.51	1.74	1.97	1.91	2.38	2.88	1.58	1.85	2.25
	100	80	20	1.66	1.82	1.99	2.94	3.66	4.42	1.58	1.85	2.25
	120	80	40	2.16	2.32	2.47	2.94	3.66	4.42	1.58	1.85	2.25
	140	80	60	2.16	2.32	2.47	2.94	3.66	4.42	1.58	1.85	2.25
	160	100	60	2.16	2.32	2.47	3.68	4.57	5.53	1.58	1.85	2.25
	180	100	80	2.16	2.32	2.47	3.68	4.57	5.53	1.58	1.85	2.25
	200	100	100	2.16	2.32	2.47	3.68	4.57	5.53	1.58	1.85	2.25
	220	100	120	2.16	2.32	2.47	3.68	4.57	5.53	1.58	1.85	2.25
	240	100	140	2.16	2.32	2.47	3.68	4.57	5.53	1.58	1.85	2.25
	260	100	160	2.16	2.32	2.47	3.68	4.57	5.53	1.58	1.85	2.25
	280	100	180	2.16	2.32	2.47	3.68	4.57	5.53	1.58	1.85	2.25
	300	100	200	2.16	2.32	2.47	3.68	4.57	5.53	1.58	1.85	2.25
	320	100	220	2.16	2.32	2.47	3.68	4.57	5.53	1.58	1.85	2.25
	340	100	240	2.16	2.32	2.47	3.68	4.57	5.53	1.58	1.85	2.25
	360	100	260	2.16	2.32	2.47	3.68	4.57	5.53	1.58	1.85	2.25
	380	100	280	2.16	2.32	2.47	3.68	4.57	5.53	1.58	1.85	2.25
	400	100	300	2.16	2.32	2.47	3.68	4.57	5.53	1.58	1.85	2.25

寸法				短期許容せん断耐力			短期許容引抜耐力					
												
				木-木 Pa [kN]			引抜耐力 Pa [kN] ⁽¹⁾			ねじ頭貫通耐力 Pa [kN] ⁽²⁾		
d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	A [mm]	基準密度 [kg/m ³]			基準密度 [kg/m ³]			基準密度 [kg/m ³]		
				320 J3	370 J2	420 J1	320 J3	370 J2	420 J1	320 J3	370 J2	420 J1
10.0	160	80	80	3.23	3.23	3.47	3.68	4.57	5.53	2.73	3.20	3.90
	180	80	100	3.23	3.23	3.47	3.68	4.57	5.53	2.73	3.20	3.90
	200	100	100	3.23	3.23	3.47	4.60	5.72	6.91	2.73	3.20	3.90
	220	100	120	3.23	3.23	3.47	4.60	5.72	6.91	2.73	3.20	3.90
	240	100	140	3.23	3.23	3.47	4.60	5.72	6.91	2.73	3.20	3.90
	260	100	160	3.23	3.23	3.47	4.60	5.72	6.91	2.73	3.20	3.90
	280	100	180	3.23	3.23	3.47	4.60	5.72	6.91	2.73	3.20	3.90
	300	100	200	3.23	3.23	3.47	4.60	5.72	6.91	2.73	3.20	3.90
	320	100	220	3.23	3.23	3.47	4.60	5.72	6.91	2.73	3.20	3.90
	340	100	240	3.23	3.23	3.47	4.60	5.72	6.91	2.73	3.20	3.90
	360	100	260	3.23	3.23	3.47	4.60	5.72	6.91	2.73	3.20	3.90
	380	100	280	3.23	3.23	3.47	4.60	5.72	6.91	2.73	3.20	3.90
	400	100	300	3.23	3.23	3.47	4.60	5.72	6.91	2.73	3.20	3.90

一般原則:

数値は「木質構造設計規準・同解説(2006年日本建築学会)」に準拠して評定審査されたものです(CBL TS001-17取得)。
数値(Pa)は、短期許容耐力を示します。長期許容耐力の検証は個別に行う必要があります。
数値(Pa)は、「木質構造設計規準・同解説(2006年日本建築学会)」使用環境区分におけるⅢ(通常の使用環境係数K_m = 1.0)として計算しています。
強度特性値 および形状については、ETA-11/0030 を参照してください。
計算に際して、ρ_k = 320, 370, 420 kg/m³ に相当する木質部材を構成する樹種の密度はJ1、J2、J3グループに対応しています(安全側の数値を採用するため、J2の値はJ1に適用することができます。評定には含まれていません)。数値は、製材、集成材および直交集成板(CLT)の3種類に適用されます。
木質部材にねじ部が完全に挿入された状態で数値を算出しています。
木質部材および鋼板の寸法と検証は個別に行う必要があります。

注記:

¹ 軸方向の引抜耐力は、ねじが繊維方向と角度90°で、bと同等の長さで挿入されている状態で評価しています。

² 軸方向の木ねじ頭貫通耐力は ETA-11/0030 及び EN 1995-1-1 に準拠して評価しています。数値(Pa)は、Pa = 2/3 * Ce * F_{ax,Rk} を参照しています。
Ce は調整係数。

³ 接合部の構成が「木質構造設計規準・同解説」(2006年日本建築学会)の要件に適合しないため、評定には含まれません。



シリンダー頭全ねじ

パッケージ

CE品質証明書と対応するビットが同梱されています

特別な鋼材


深いスレッドと高強度($f_{y,k} = 1000 \text{ N/mm}^2$)の鋼材で高い引抜強度

シリンダー頭

シリンダー形状のねじ頭部は材の内部に隠れるため、表しでも美観を損ないません

呼び径7ミリと9ミリ

梁寸法を最小限に最適化します

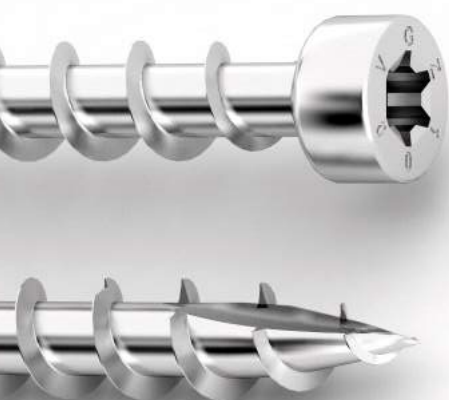

＜ 接合部が見えない


45°で打った一対のVGZは強度・剛性の高い締結を可能にします
外側からは見えないのであらわしの接合部に

高性能 ＞

CLTパネル床-床の接合に



MY
PROJECT
SOFTWARE

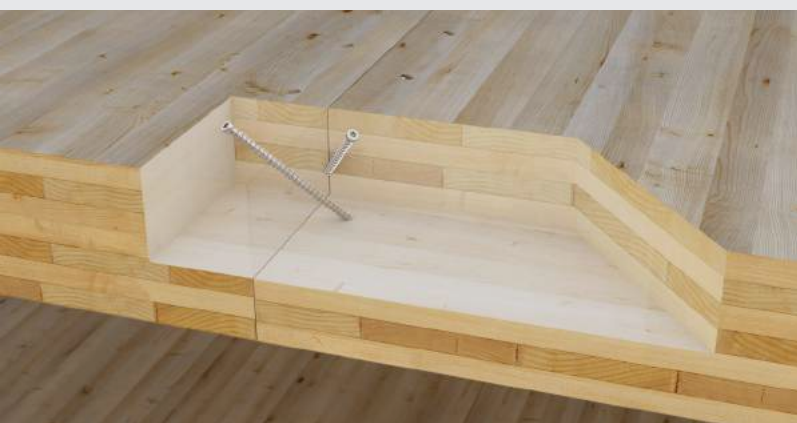

材質と表面処理

炭素鋼
電気亜鉛メッキ+三価クロム使用のクロメート処理

使用フィールド


製材、集成材、CLTの接合、補強、ペアリングに使えます
使用環境Ⅲ(通常の使用環境)

コードと寸法

コード	d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	TX	pz.
VGZ7100	7.0	100	90	30	25
VGZ7140	7.0	140	130	30	25
VGZ7180	7.0	180	170	30	25
VGZ7220	7.0	220	210	30	25
VGZ7260	7.0	260	250	30	25
VGZ7300	7.0	300	290	30	25
VGZ7340	7.0	340	330	30	25

コード	d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	TX	pz.
VGZ9160	9.0	160	150	40	25
VGZ9200	9.0	200	190	40	25
VGZ9240	9.0	240	230	40	25
VGZ9280	9.0	280	270	40	25
VGZ9320	9.0	320	310	40	25
VGZ9360	9.0	360	350	40	25
VGZ9400	9.0	400	390	40	25
VGZ9450	9.0	450	440	40	25
VGZ9500	9.0	500	490	40	25


VGZ

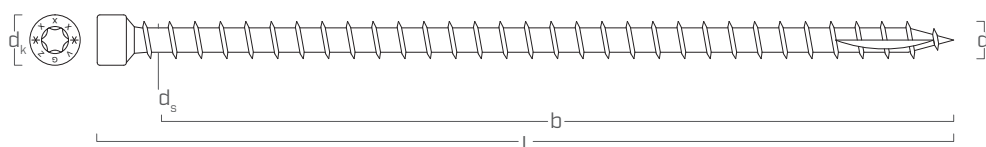

標準寸法

VGZ					
ねじ外径	d ₁	[mm]	7.0	9.0	
頭部径	d _k	[mm]	9.50	11.50	
先端径	d ₂	[mm]	4.60	5.90	
軸径	d _s	[mm]	5.00	6.50	
下穴径	d _v	[mm]	4.00	5.00	
降伏モーメント	M _{y,k} *	[Nmm]	14174.2	27244.1	
許容引抜き耐力パラメーター	f _{ax,k} *	[N/mm ²]	11.70	11.70	
許容引張耐力	f _{tens,k} *	[kN]	15.40	25.40	
降伏強度	f _{y,k} *	[N/mm ²]	1000	1000	

計算に使用する有効スレッド

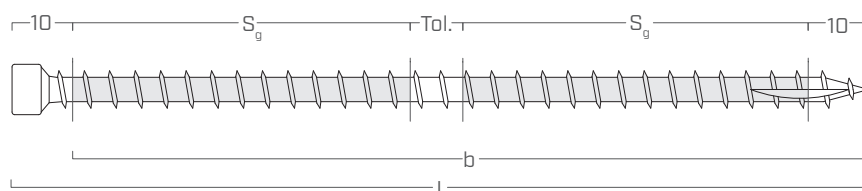

$b = L - 10 \text{ mm}$ 。ねじ部の全長をあらわします。


$S_g = (L - 10 \text{ mm} - 10 \text{ mm} - \text{Tol.}) / 2$ 。10 mmの敷設公差(Tol.)を考慮したねじ部の部分長さをあらわします。

引抜き耐力およびせん断耐力の数値は、コネクタの重心がせん断面に対して配置されており、有効なねじ長さが S_g と同等であるとしています。


注記: * ETA-11/0030 に基づく機械的特性

■ 耐力表: 引抜耐力^[1]


■ 寸法




■ 短期許容引抜耐力

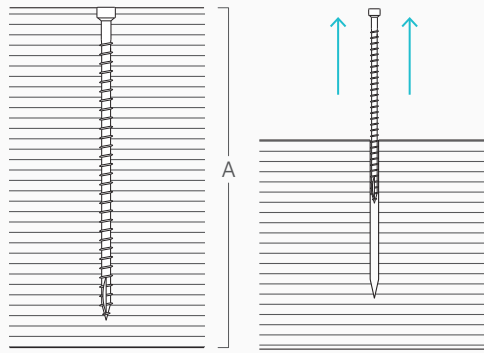


■ 短期許容引抜耐力 ねじ一部

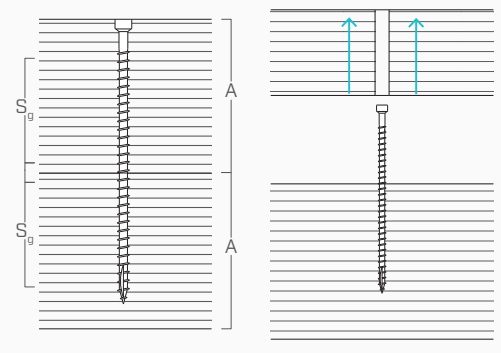


寸法		短期許容引抜耐力					短期許容引抜耐力 ねじ一部				
		P_{at} [kN] ⁽²⁾					P_{at} [kN] ⁽²⁾				
											
		木材					木材				
		基準密度 [kg/m³]					基準密度 [kg/m³]				
d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	A _{MIN} [mm]	320 J3	370 J2	420 J1	S _g [mm]	A _{MIN} [mm]	320 J3	370 J2	420 J1
7.0	100	90	110	2.90	3.60	4.36	35	55	1.93	2.40	2.90
	140	130	150	4.18	5.20	6.29	55	75	3.03	3.77	4.56
	180	170	190	5.47	6.80	8.23	75	95	4.14	5.14	6.22
	220	210	230	6.76	8.40	10.16	95	115	5.24	6.52	7.88
	260	250	270	8.05	10.00	12.10	115	135	6.35	7.89	9.54
	300	290	310	9.33	11.60	14.03	135	155	7.45	9.26	11.20
	340	330	350	10.62	13.21	15.97	155	175	8.55	10.63	12.86
9.0	160	150	170	6.21	7.72	9.33	65	85	3.59	4.46	5.39
	200	190	210	7.86	9.78	11.82	85	105	4.69	5.83	7.05
	240	230	250	9.52	11.83	14.31	105	125	5.79	7.20	8.71
	280	270	290	11.17	13.89	16.80	125	145	6.90	8.57	10.37
	320	310	330	12.83	15.95	19.29	145	165	8.00	9.95	12.03
	360	350	370	14.48	18.01	21.78	165	185	9.10	11.32	13.69
	400	390	410	16.14	20.07	24.27	185	205	10.21	12.69	15.35
	450	440	460	18.21	22.64	27.38	210	230	11.59	14.41	17.42
	500	490	510	20.28	25.21	30.49	235	255	12.97	16.12	19.50

■ 耐力表: せん断耐力

■ 寸法

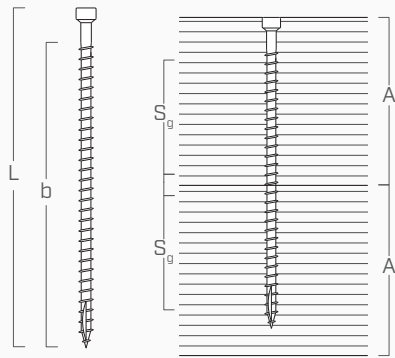

■ 短期許容せん断耐力 木-木

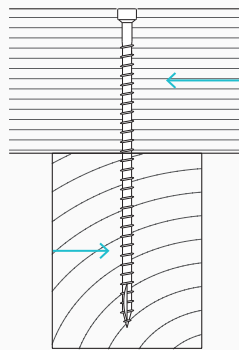


寸法



短期許容せん断耐力 木-木

P_a [kN]




d_1 [mm]	L [mm]	S_g [mm]	A_{MIN} [mm]	基準密度 [kg/m ³]		
				320 J3	370 J2	420 J1
7.0	100	35	50	1.70	1.83	1.94
	140	55	70	1.70	1.83	1.94
	180	75	90	1.70	1.83	1.94
	220	95	110	1.70	1.83	1.94
	260	115	130	1.70	1.83	1.94
	300	135	150	1.70	1.83	1.94
	340	155	170	1.70	1.83	1.94
9.0	160	65	80	2.67	2.87	3.06
	200	85	100	2.67	2.87	3.06
	240	105	120	2.67	2.87	3.06
	280	125	140	2.67	2.87	3.06
	320	145	160	2.67	2.87	3.06
	360	165	180	2.67	2.87	3.06
	400	185	200	2.67	2.87	3.06
	450	210	225	2.67	2.87	3.06
	500	235	250	2.67	2.87	3.06

一般原則:


数値は「木質構造設計規準・同解説(2006年日本建築学会)」に準拠して評定審査されたものです(CBL TS002-17 取得)。
数値(P_a)は、短期許容耐力を示します。長期許容耐力の検証は個別に行う必要があります。
数値(P_a)は、「木質構造設計規準・同解説(2006年日本建築学会)」使用環境区分におけるⅢ(通常の使用環境 係数 $K_m = 1.0$)として計算しています。
強度特性値 および形状については、ETA-11/0030 を参照してください。
計算に際して、 $\rho_k = 320, 370, 420 \text{ kg/m}^3$ に相当する木質部材を構成する樹種の密度はJ1、J2、J3グループに対応しています(安全側の数値を採用するため、J2値はJ1に適用することができます。評定には含まれていません)。数値は、製材、集成材および直交集成板(CLT)の3種類に適用されます。
木質部材の寸法と検証は個別に行う必要があります。
引抜耐力およびせん断耐力の数値は、コネクタの重心がせん断面に対応して配置されていることとして評価しています。

■ 耐力表: 斜め打ちねじを使った接合


■ 寸法

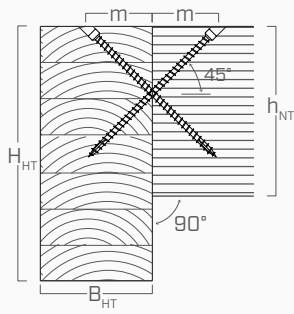

■ 平面-1ペア

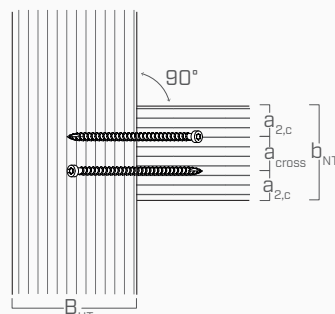

■ 平面-2ペア以上

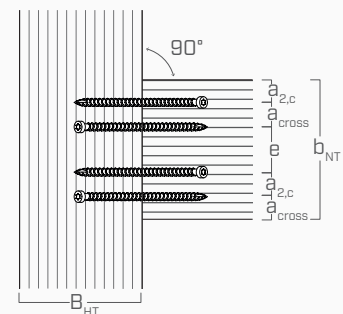

■ 桁と梁での斜め打ちねじ接合

d ₁ [mm]	L [mm]	S _g [mm]	B _{HT min} [mm]	H _{HT min} = h _{NT min} [mm]	b _{NT min}		ペア数	R _{1V,k} ⁽¹⁾ 引抜耐力 [kN]	R _{2V,k} ⁽¹⁾ 座屈 [kN]	m ⁽²⁾ [mm]
					下穴なし [mm]	下穴あり ⁽³⁾ [mm]				
7.0	140	55	65	120	67	53	1	6.2	13.6	53
					102	88	2	11.5	25.4	
					137	123	3	16.6	36.5	
	180	75	80	150	67	53	1	8.4	13.6	67
					102	88	2	15.7	25.4	
					137	123	3	22.7	36.5	
	220	95	95	175	67	53	1	10.7	13.6	81
					102	88	2	19.9	25.4	
					137	123	3	28.7	36.5	
	260	115	110	205	67	53	1	12.9	13.6	95
					102	88	2	24.1	25.4	
					137	123	3	34.8	36.5	
	300	135	125	235	67	53	1	15.2	13.6	109
					102	88	2	28.3	25.4	
					137	123	3	40.8	36.5	
9.0	160	65	75	135	67	53	1	17.4	13.6	124
					102	88	2	32.5	25.4	
					137	123	3	46.9	36.5	
	200	85	90	165	86	68	1	9.4	22.8	61
					131	113	2	17.5	42.6	
					176	158	3	25.3	61.3	
	240	105	100	190	86	68	1	12.3	22.8	75
					131	113	2	22.9	42.6	
					176	158	3	33.0	61.3	
	280	125	115	220	86	68	1	15.2	22.8	89
					131	113	2	28.3	42.6	
					176	158	3	40.8	61.3	
	320	145	130	250	86	68	1	18.1	22.8	103
					131	113	2	33.7	42.6	
					176	158	3	48.6	61.3	
	360	165	145	275	86	68	1	21.0	22.8	117
					131	113	2	39.1	42.6	
					176	158	3	56.4	61.3	
	400	185	160	305	86	68	1	23.9	22.8	131
					131	113	2	44.5	42.6	
					176	158	3	64.1	61.3	
	450	210	175	340	86	68	1	26.7	22.8	145
					131	113	2	49.9	42.6	
					176	158	3	71.9	61.3	
	500	235	195	375	86	68	1	30.4	22.8	163
					131	113	2	56.7	42.6	
					176	158	3	81.6	61.3	
					86	68	1	34.0	22.8	181
					131	113	2	63.4	42.6	
					176	158	3	91.3	61.3	

■ 桁と梁での斜め打ちねじ接合

d ₁ [mm]	L [mm]	S _g [mm]	B _{HT min} [mm]	H _{HT min} = h _{NT min} [mm]	b _{NT min}		ペア数	R _{1V,k} ⁽¹⁾ [kN]	R _{2V,k} ⁽¹⁾ [kN]	m ⁽²⁾ [mm]
					下穴なし [mm]	下穴あり ⁽³⁾ [mm]				
11.0	200	85	90	165	105	83	1	15.0	29.1	78
					160	138	2	28.0	54.2	
					215	193	3	40.4	78.1	
	250	110	105	200	105	83	1	19.4	29.1	95
					160	138	2	36.3	54.2	
					215	193	3	52.2	78.1	
	300	135	125	235	105	83	1	23.9	29.1	113
					160	138	2	44.5	54.2	
					215	193	3	64.1	78.1	
	350	160	140	270	105	83	1	28.3	29.1	131
					160	138	2	52.8	54.2	
					215	193	3	76.0	78.1	
	400	185	160	305	105	83	1	32.7	29.1	148
					160	138	2	61.0	54.2	
					215	193	3	87.9	78.1	
	450	210	175	340	105	83	1	37.1	29.1	166
					160	138	2	69.2	54.2	
					215	193	3	99.7	78.1	
	500	235	195	380	105	83	1	41.5	29.1	184
					160	138	2	77.5	54.2	
					215	193	3	111.6	78.1	
	550	260	210	415	105	83	1	45.9	29.1	201
					160	138	2	85.7	54.2	
					215	193	3	123.5	78.1	
	600	285	230	450	105	83	1	50.4	29.1	219
					160	138	2	94.0	54.2	
					215	193	3	135.4	78.1	

■ 推奨する最小のねじ間隔 [mm]

下穴なし

d ₁	a _{2,c}	a _{cross}	e
7	28	11	25
9	36	14	32
11	44	17	39

下穴あり

d ₁	a _{2,c}	a _{cross}	e
7	21	11	25
9	27	14	32
11	33	17	39

下穴なし d_v [mm]

d ₁	下穴なし d _v [mm]
7	4.0
9	5.0
11	6.0

径11 mm長さ400 mm以上のコネクターには下穴をあけてください。

一般原則:

数値はETA-11/0030のEN 1995:2008に準拠しています。
計算に際して、木質部材を構成する樹種の密度は $\rho_k = 380 \text{ kg/m}^3$ としています。
木質部材の寸法と検証は、個別に行う必要があります。

注記:

¹ コネクターの設計強度は、引抜設計耐力 ($R_{1V,d}$) と座屈設計耐力 ($R_{2V,d}$) のうちの最小値をとります。

$$R_{V,d} = \min \left\{ \begin{array}{l} R_{1V,k} \cdot k_{mod} / \gamma_m \\ R_{2V,k} / \gamma_{m1} \end{array} \right.$$

² 取付位置 (m) は、コネクターを材上部に使用する際に有効です。

³ 実際には、下穴をあけた後にコネクターを挿入するで最小間隔を減少させることができます。

⁴ 有効ねじ部長さをsgとして軸力方向の引抜耐力を評価しています。コネクターは、材平面に対して45°であることが求められます。コネクタの重心は、材平面に対応して配置する必要があります。

計算ソフト myProject ではさまざまな計算構成が使用できます。www.rothoblaas.com から無料ダウンロード可能。



フレキ付き皿頭全ねじ

パッケージ

CE品質証明書と 対応するビットが同梱されています

特別な鋼材


深いスレッドと高強度 ($f_{y,k} = 1000 \text{ N/mm}^2$) の鋼材で高い引抜強度

皿頭

鋼板添え板との使用に適した形状

呼び径9ミリと11ミリ

梁寸法を最小限に最適化します

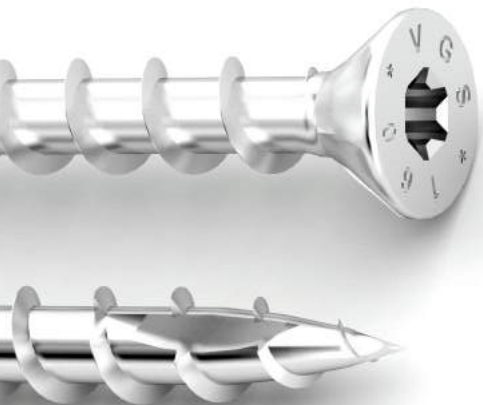

＜ 木と鋼板

梁と鋼材の接合に

パネル吊り上げ ＞

頭の形状と高い引抜強度を持つ
スレッドのおかげでCLTパネルなどの
吊り上げや搬送に最適です



材質と表面処理

炭素鋼
電気亜鉛メッキ+三価クロム使用のクロメート処理

使用フィールド

製材、集成材、CLTの接合、補強、ペアリングに使えます
使用環境はIII(通常の使用環境)

コード	d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	TX	pz.
VGS11350	11.0	350	340	50	25
VGS11400	11.0	400	390	50	25
VGS11450	11.0	450	440	50	25
VGS11500	11.0	500	490	50	25
VGS11550	11.0	550	540	50	25
VGS11600	11.0	600	590	50	25

コード	ビス	pz.
VGU945	VGS Ø9	25
VGU1145	VGS Ø11	25

Technical drawing of a screw showing three views: a side view, a top view, and a front view. The side view shows a conical head with a 90° angle and a 45° angle. The top view shows a circular head with a central hole and eight radial slots. The front view shows the threaded shaft with dimensions d_s , b , and d_2 .


VGS				
ねじ外径	d_1	[mm]	9.0	11.0
頭部径	d_k	[mm]	16.00	19.30
先端径	d_2	[mm]	5.90	6.60
軸径	d_s	[mm]	6.50	7.70
頭部高さ	t_1	[mm]	6.50	8.20
下穴径	d_v	[mm]	5.00	6.00
降伏モーメント	$M_{y,k}^*$	[Nmm]	27244.1	45905.4
許容引抜き耐力パラメーター	$f_{ax,k}^*$	[N/mm ²]	11.70	11.70
許容引張耐力	$f_{tens,k}^*$	[kN]	25.40	38.00
降伏強度	$f_{y,k}^*$	[N/mm ²]	1000	1000

Diagram of a screw with dimensions: 10, S_g , Tol., S_g , 10, L , b .


引抜耐力およびせん断耐力の数値は、コネクターの重心がせん断面に対して配置されており、有効なねじ長さがSgと同等であるとしています。

■ 耐力表: 引抜耐力^[1]


■ 寸法



■ 短期許容引抜耐力

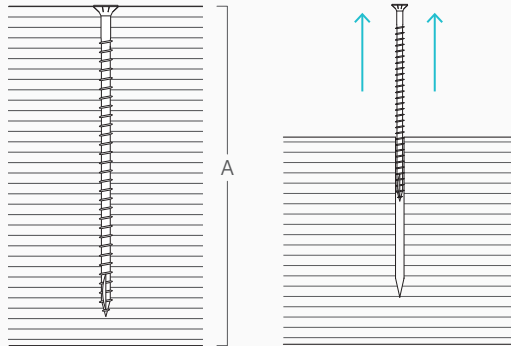

■ 短期許容引抜耐力 ねじ一部

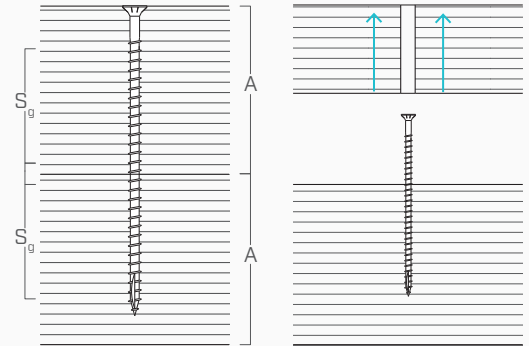

寸法		短期許容引抜耐力						短期許容引抜耐力 ねじ一部				
		P_{at} [kN] ⁽²⁾						P_{at} [kN] ⁽²⁾				
		木材						木材				
		基準密度 [kg/m ³]						基準密度 [kg/m ³]				
d_1	L	b	A_{MIN}	320	370	420		S_g	A_{MIN}	320	370	420
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	J3	J2	J1		[mm]	[mm]	J3	J2	J1
9.0	160	150	170	6.21	7.72	9.33		65	85	3.59	4.46	5.39
	200	190	210	7.86	9.78	11.82		85	105	4.69	5.83	7.05
	240	230	250	9.52	11.83	14.31		105	125	5.79	7.20	8.71
	280	270	290	11.17	13.89	16.80		125	145	8.33	10.36	12.53
	320	310	330	12.83	15.95	19.29		145	165	9.67	12.02	14.54
	360	350	370	14.48	18.01	21.78		163	185	11.00	13.68	16.54
11.0	100	90	110	4.55	5.66	6.84		35	55	2.33	2.90	3.51
	150	140	160	7.08	8.80	10.65		60	80	4.00	4.97	6.01
	200	190	210	9.61	11.95	14.45		85	105	5.67	7.05	8.52
	250	240	260	12.14	15.09	18.25		110	130	7.33	9.12	11.03
	300	290	310	14.67	18.24	22.05		135	155	9.00	11.19	13.53
	350	340	360	17.20	21.38	25.86		160	180	10.67	13.26	16.04
	400	390	410	19.72	24.52	29.66		185	205	12.33	15.33	18.55
	450	440	460	22.25	27.67	33.46		210	230	14.00	17.41	21.05
	500	490	510	24.78	30.81	37.26		235	255	15.67	19.48	23.56
	550	540	560	27.31	33.96	41.07		260	280	17.33	21.55	26.06
	600	590	610	29.84	37.10	44.87		285	305	19.00	23.62	28.57

一般原則:

数値は「木質構造設計規準・同解説(2006年日本建築学会)」に準拠して評定審査されたものです(CBL TS002-17 取得)。

数値(P_a)は、短期許容耐力を示します。長期許容耐力の検証は個別に行う必要があります。

数値(P_a)は、「木質構造設計規準・同解説(2006年日本建築学会)」使用環境区分におけるⅢ(通常の使用環境 係数 $K_m = 1.0$)として計算しています。

強度特性値 および形状については、ETA-11/0030 を参照してください。

計算に際して、 $\rho_k = 320, 370, 420 \text{ kg/m}^3$ に相当する木質部材を構成する樹種の密度はJ1、J2、J3グループに対応しています(安全側の数値を採用するため、J2値はJ1に適用することができます。評定には含まれていません)。数値は、製材、集成材および直交集成板(CLT)の3種類に適用されます。

木質部材の寸法と検証は個別に行う必要があります。

引抜耐力およびせん断耐力の数値は、コネクタの重心がせん断面に対応して配置されていることとして評価しています。


注記:

¹ 引抜耐力は、木材側の引抜耐力(P_{at})と鋼材側の引張耐力(P_{as})のうち最小値をとります。鋼材側の引張耐力については個別に検証が必要です。


² 軸力方向の引抜耐力は、繊維方向とコネクタとの間の角度が90°であり、有効ねじ部長さがbまたは S_g であるとして評価しています。

■ 耐力表: せん断耐力

■ 寸法

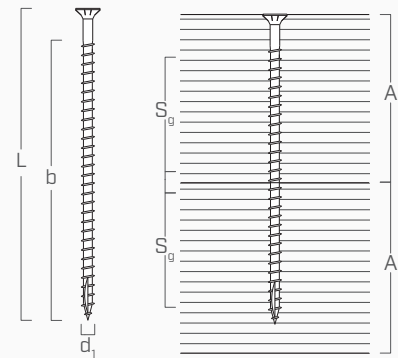

■ 短期許容せん断耐力 木-木

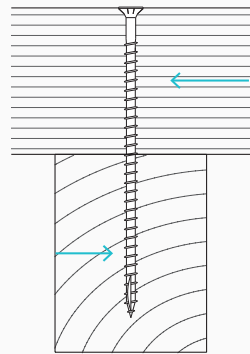

寸法		短期許容せん断耐力 木-木		基準密度 [kg/m³]		
				Pa [kN]		
d1 [mm]	L [mm]	Sg [mm]	AMIN [mm]	基準密度 [kg/m³]		
				320 J3	370 J2	420 J1
9.0	160	65	80	2.67	2.87	3.06
	200	85	100	2.67	2.87	3.06
	240	105	120	2.67	2.87	3.06
	280	125	140	2.67	2.87	3.06
	320	145	160	2.67	2.87	3.06
	360	165	180	2.67	2.87	3.06
11.0	100	35	50	3.36	3.89	4.39
	150	60	75	3.83	4.12	4.39
	200	85	100	3.83	4.12	4.39
	250	110	125	3.83	4.12	4.39
	300	135	150	3.83	4.12	4.39
	350	160	175	3.83	4.12	4.39
	400	185	200	3.83	4.12	4.39
	450	210	225	3.83	4.12	4.39
	500	235	250	3.83	4.12	4.39
	550	260	275	3.83	4.12	4.39
	600	285	300	3.83	4.12	4.39

■ 斜め打ちねじ

VGSを斜め打ちで用いた桁-梁の接合は23-24ページを参照してください。

一般原則:

数値は「木質構造設計規準・同解説(2006年日本建築学会)」に準拠して評定審査されたものです(CBL TS002-17 取得)。
数値(Pa)は、短期許容耐力を示します。長期許容耐力の検証は個別に行う必要があります。
数値(Pa)は、「木質構造設計規準・同解説(2006年日本建築学会)」使用環境区分におけるIII(通常の使用環境 係数Km = 1.0)として計算しています。
強度特性値 および形状については、ETA-11/0030 を参照してください。
計算に際して、 $\rho_k = 320, 370, 420 \text{ kg/m}^3$ に相当する木質部材を構成する樹種の密度はJ1、J2、J3グループに対応しています(安全側の数値を採用するため、J2値はJ1に適用することができます。評定には含まれていません)。数値は、製材、集成材および直交集成板(CLT)の3種類に適用されます。
木質部材の寸法と検証は個別に行う必要があります。
引抜耐力およびせん断耐力の数値は、コネクタの重心がせん断面に対応して配置されていることとして評価しています。



試験データ

試験データ

木質構造ねじのHBS、TBS（半ねじ）とVGZ、VGS（全ねじ）を用いて、「一面せん断試験」「引抜試験」及び「ねじ頭貫通試験」を実施しました。1本当たりの短期基準せん断耐力を算出し、引抜及びねじ頭貫通性能を確認しています。

試験機関：一般財団法人ベターリビングつくば建築試験研究センター
試験成績書：「第17-3750号-1」「第17-3750号-2」及び「第17-3750号-3」

せん断試験の試験体構成

試験体構成 (材質等)		半ねじ				全ねじ	
		HBS径6 [mm]	HBS径8 [mm]	HBS径12 [mm]	TBS径8 [mm]	VGZ径9 [mm]	VGS径9 [mm]
構造用製材	//	6	6	-	3	3	3
構造用集成材	//	-	6	6	-	-	-
	⊥	-	3	-	3	3	3
CLT	//	-	3+6 (斜め打ち)	-	3	-	-
	⊥	-	3+3 (斜め打ち)	-	3	-	-

特記事項：試験結果に示した耐力はねじ1本当当たりの耐力です。

本誌に記載されていない試験結果については別途お問合せ下さい。

本試験は「評価CBL TS001-17号」及び「評価CBL TS002-17号」の審査に提出する技術資料として実施されたものであり、接合部の強度性能を提示するためのデータ取得を目的に行ったものではありません。

構造用製材、構造用集成材及びCLTの仕様


構造用製材
製材の日本農林規格に規定する構造用製材
機械等級区部構造用製材 E70
断面寸法(mm)：105×105
樹種：スギ

構造用集成材
集成材の日本農林規格に規定する構造用集成材
同一等級構成集成材
断面寸法(mm)：105×105
積層数：4
強度等級：E65-F255
樹種：スギ

CLT
直交集成板の日本農林規格に規定する3層3プライCLT
厚さ(mm)：90
強度等級：MX60-3-3
(等級区分機による区分ラミナ：B 種)
樹種：スギ
ラミナ厚さ(mm)：30
積層接着剤：水性高分子ーイソシアネート系接着剤
幅ばぎ接着：なし

HBS/TBSを用いた一面せん断試験


繊維平行方向加力試験体形状

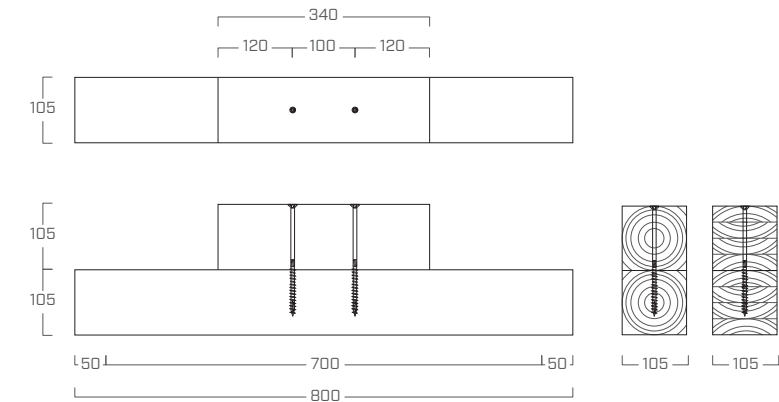

構造用製材：HBS8180、TBS8180
構造用集成材：HBS8180




繊維平行方向の一面せん断試験装置

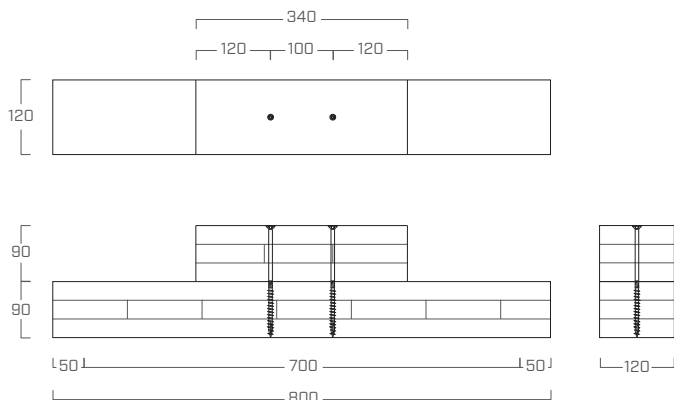


CLT : HBS8180、TBS8180

繊維直交方向加力試験体形状

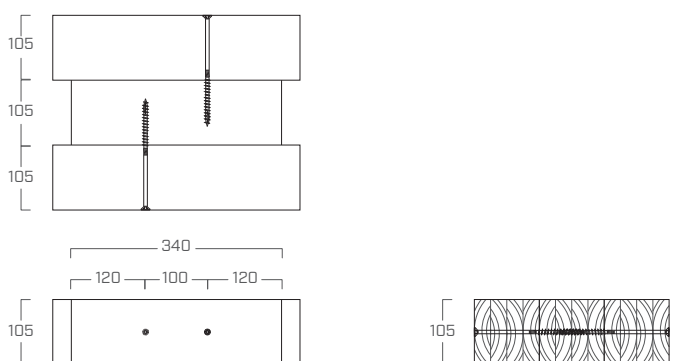

構造用集成材 : HBS8180、TBS8180

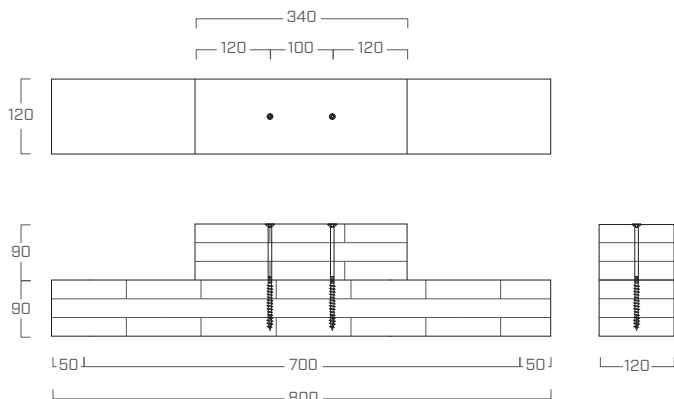

CLT : HBS8180、TBS8180

試験結果


			平均密度 [kg/m ³]	平均含水率	下限密度 [kg/m ³]	降伏耐力P _y [kN]			D _y [mm]		P _u [kN]		終局変位 D _u [mm]	5%下限値でのP _u /P _y
						平均	50% 下限値	5% 下限値	平均	平均	50% 下限値	5% 下限値		
繊維平行方向	HBS8180	構造用製材	398	10.5	356	3.74	3.68	3.31	2.35	5.80	5.71	5.12	25.01	1.55
		構造用集成材	434	12.4	382	3.67	3.60	3.08	1.94	5.90	5.78	4.94	21.82	1.60
		CLT	421	16.4	375	3.37	3.25	2.59	2.31	5.26	5.08	4.05	24.32	1.56
	TBS8180	構造用製材	391	9.8	346	4.33	4.17	3.26	2.32	7.46	7.27	6.19	20.16	1.90
		CLT	427	17.1	382	4.02	3.83	2.75	2.79	6.72	6.44	4.82	20.18	1.75
		CLT	405	10.8	369	3.57	3.44	2.69	3.03	5.83	5.57	4.08	26.04	1.52
繊維直交方向	HBS8180	構造用集成材	414	12.1	380	4.30	4.09	2.87	3.40	6.72	6.43	4.75	25.03	1.65
		CLT	427	12.8	379	4.56	4.36	3.19	2.33	7.95	7.63	5.81	23.05	1.82
	TBS8180	構造用製材	421	13.8	394	4.27	4.03	2.70	2.56	7.19	6.72	4.05	22.34	1.50
		CLT												



繊維直交方向の一面せん断試験装置




構造用製材とHBS8180の荷重-変異曲線（下）と破壊状況（上）

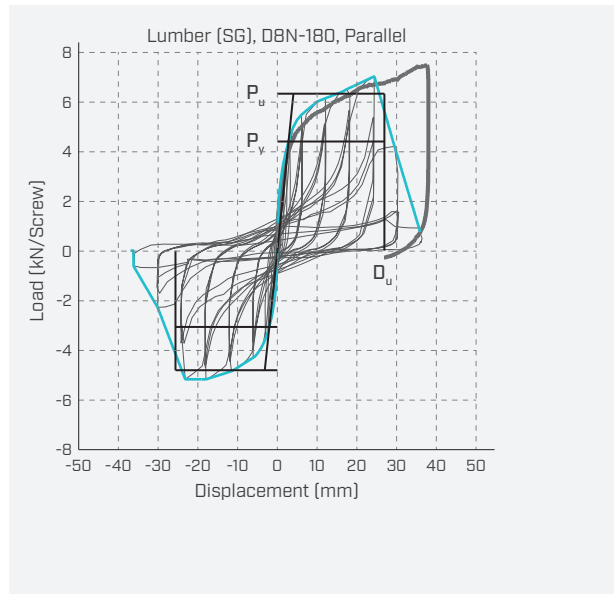


VGZ/VGSを用いた一面せん断試験

繊維平行方向加力試験体形状

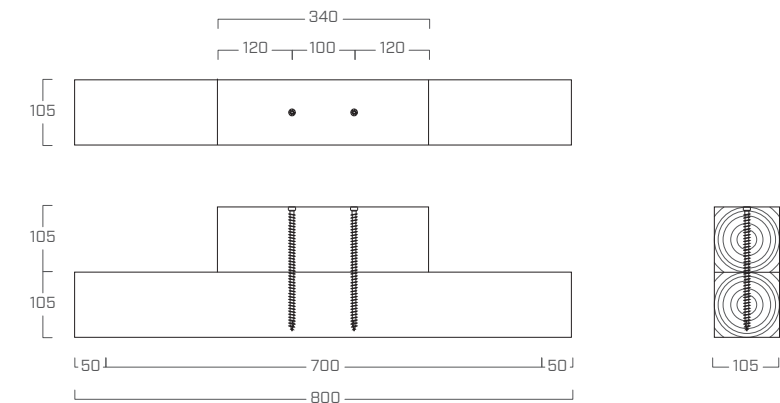

構造用製材：VGZ9200、VGS9200

繊維直交方向加力試験体形状

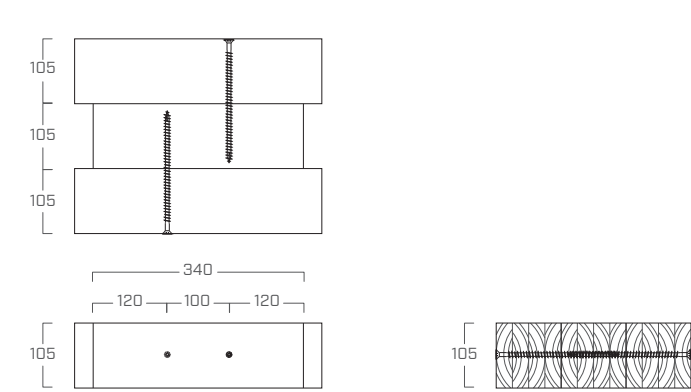


構造用集成材：VGZ9200、VGS9200

試験結果

		平均密度 [kg/m³]	平均 含水率	下限密度 [kg/m³]	2/3 P _{max} [kN]			
					平均	50% 下限値	5% 下限値	
繊維平行方向	VGZ	構造用製材	393	9.8	353	8.22	7.88	5.96
	VGS	構造用製材	380	8.3	364	8.07	7.89	6.90
繊維直交方向	VGZ	構造用集成材	405	10.8	369	3.57	3.44	2.69
	VGS	構造用集成材	427	12.8	379	4.56	4.36	3.19




構造用集成材とVGZ9200の荷重-変異曲線（下）と破壊状況（上）

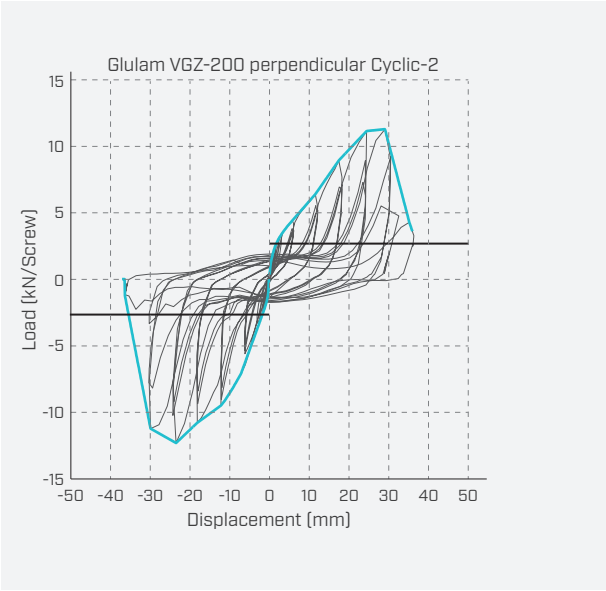

繰り返し加力スケジュール及び構造特性値算出方法

繰り返し加力スケジュールは、「木質構造設計規準・同解説（日本建築学会2006年）」付録2 接合部の標準試験法 1.接合部の標準試験法 (4)加力スケジュールに記載されているISO16670 Timber structures - Joints made with mechanical fasteners - Quasi-static reversed-cyclic test method に準拠した。終局変位 D_u を30mmと仮定し、終局変位の1.25%、2.5%、5%、7.5%、10%で正負1回繰り返し、20%、40%、60%、80%、100%（以降20%毎増加）で正負3回の繰り返しを行った。

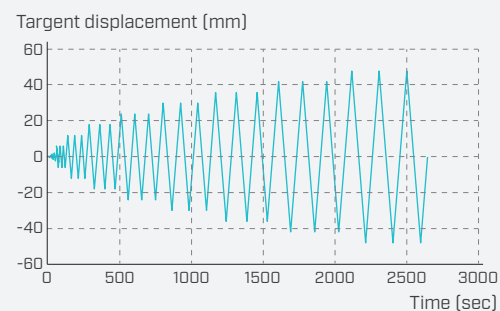


HBS/TBSについて、二点の平均変位を用いた荷重－変位の結果から、木質構造設計規準・同解説（日本建築学会2006年）に従い、正側・負側でそれぞれ降伏耐力 P_y 、終局耐力 P_u 、最大荷重 P_{max} 、降伏変位 δ_y 、終局変位 δ_u 、最大荷重時変位 δ_{max} 、剛性 $K (=P_y/\delta_y)$ 、塑性率 μ 及び特定変位時耐力（0.38mm、0.5mm、1.0mm、2.0mm、5.0mm）を算出した。

試験体が破壊するか、もしくは最大荷重の80%以下に耐力が低下した時点で試験を終了することとした。設定した繰り返しによる時間-変位曲線を右図に示す。

VGZ/VGSについて、二点の平均変位を用いた荷重－変位の結果から、正側・負側でそれぞれ特定変位時耐（0.38mm、0.5mm、1.0mm、2.0mm、5.0mm）、最大荷重 P_{max} 、及び最大荷重時変位 δ_{max} などを算出した。ただし荷重－変形曲線は、右図に示されるような形状の包路線となり、木質構造設計規準・同解説（日本建築学会2006年）で規定される降伏耐力 P_y 、降伏変位 δ_y 、終局耐力 P_u などの特性値が算出不能であったため、木質構造設計規準・同解説で規定される曲げ降伏型接合部を用いた接合の単位降伏せん断耐力 P_y の計算値を参考として示す。なお計算値は602曲げ降伏型接合部を用いた接合及び602.6木ねじ接合に従い、以下のように設定した。

1. 接合具径=0.75×呼び径
2. 基準支圧強度19.4 (N/mm²)
(樹種グループJ3繊維方向及び繊維直交方向)
3. 接合具の基準材料強度 $F=6M_y/d_3$
(木質構造設計規準 付録2接合具の標準試験方法)

呼び径9mmのVGS及びVGZの単位降伏せん断耐力 P_y は2.671 (kN) で、接合具の変形モードIVという計算結果であった。

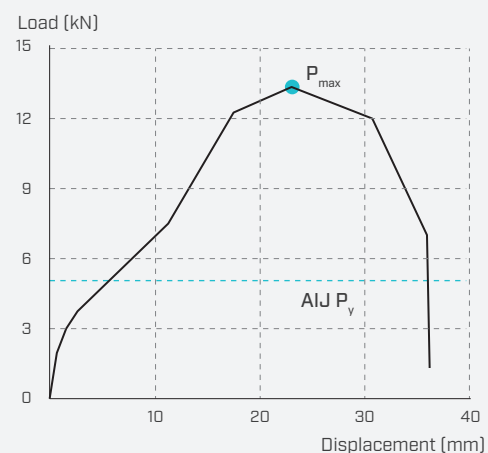

また繰り返し試験結果から、正側・負側で得られた特性値の平均から木質構造設計規準・同解説（日本建築学会2006年）の信頼水準75%における下側許容限界の50%（50%下限値とする）と95%（5%下限値とする）を算出した。

試験体6体の場合：

50%下限値＝平均値－0.297×標準偏差

5%下限値＝平均値－2.336×標準偏差


試験体3体の場合：

50%下限値＝平均値－0.471×標準偏差

5%下限値＝平均値－3.152×標準偏差

HBS/VGZを用いた引抜試験

試験体形状

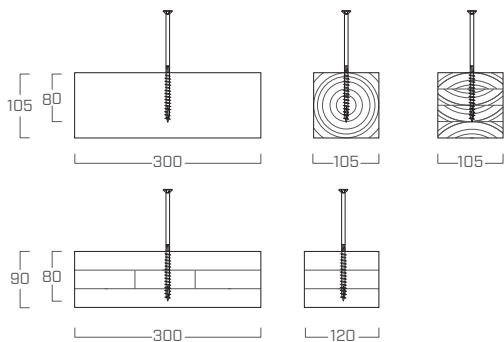


構造用製材：HBS8180
構造用集成材：HBS8180、VGZ9200
CLT：HBS8180、VGZ9200




引抜試験実施状況

試験結果

		平均密度 [kg/m ³]	平均 含水率	下限密度 [kg/m ³]	最大荷重P _{max} [kN]			最大荷重時変位 D _{pmax} [mm]		
					平均	50% 下限値	5% 下限値	平均	50% 下限値	5% 下限値
HBS	構造用製材	391	10.4	330	11.57	11.02	6.98	5.80	5.71	5.12
	構造用集成材	412	12.3	348	12.54	12.28	10.43	5.90	5.78	4.94
	CLT	421	15.9	381	10.79	10.26	6.39	5.26	5.08	4.05
VGZ	構造用集成材	412	12.3	348	12.55	12.29	10.41	7.46	7.27	6.19
	CLT	421	15.9	381	10.98	10.56	7.55	6.72	6.44	4.82

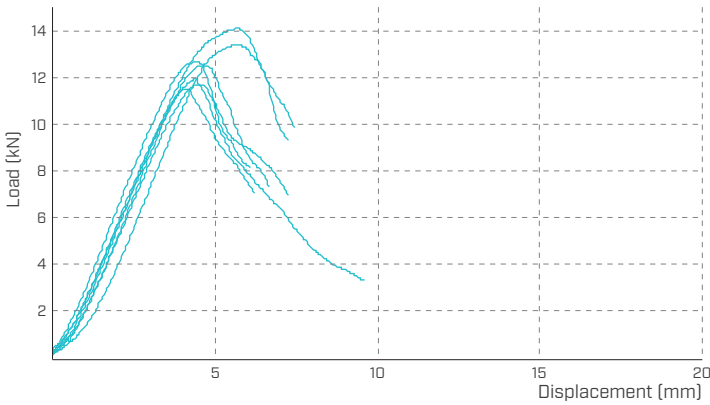


構造用集成材とHBS8180の荷重-変位曲線

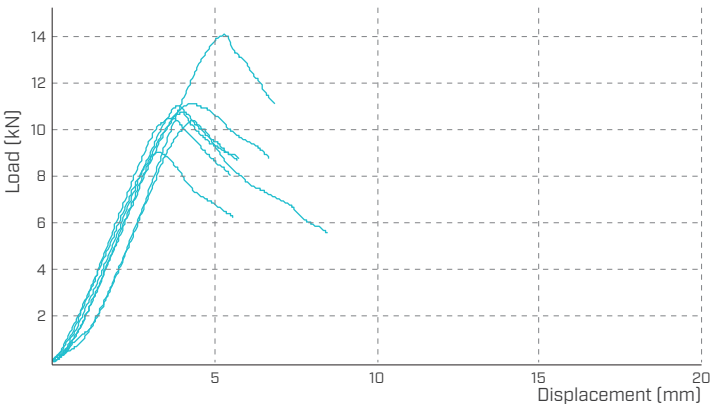

CLTとVGZ9200の荷重-変位曲線

HBS/TBSを用いたねじ頭貫通試験



試験体形状

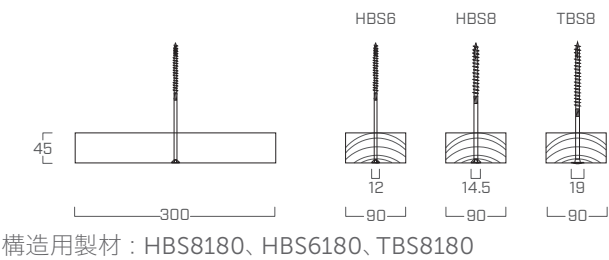

ねじ頭貫通試験実施状況

試験結果

		径 [mm]	平均密度 [kg/m ³]	平均 含水率	下限密度 [kg/m ³]	最大荷重P _{max} [kN]			最大荷重時変位 D _{pmax} [mm]		
						平均	50% 下限値	5% 下限値	平均	50% 下限値	5% 下限値
HBS	構造用製材	6	394	10.25	343	2.50	2.39	1.65	12.81	4.20	32.81
	構造用製材	8	394	9.00	344	3.91	3.77	2.74	27.82	5.96	21.44
TBS	構造用製材	8	391	10.42	329	9.00	8.42	4.48	26.48	4.64	17.52

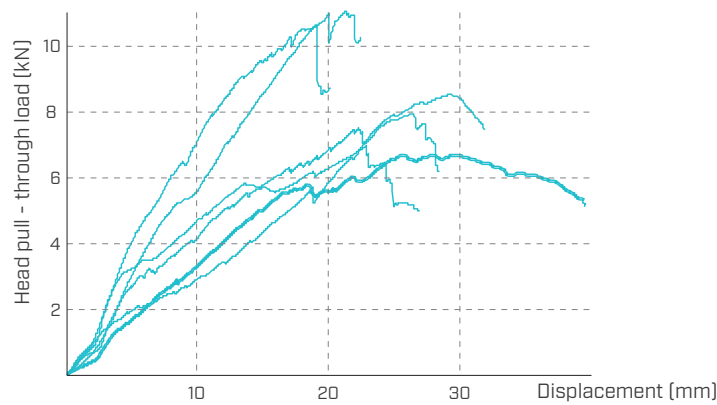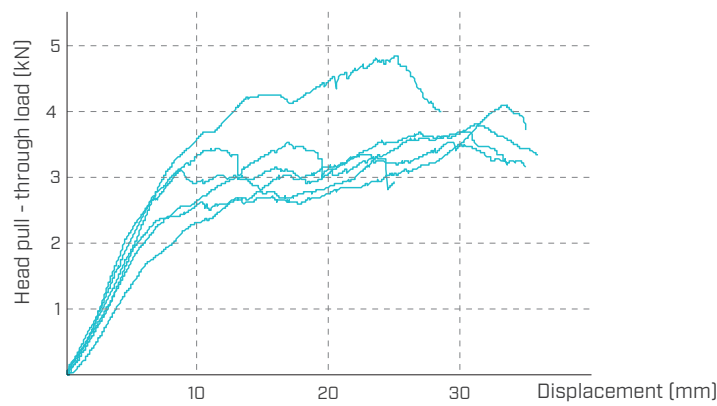

構造用製材とHBS8180の荷重-変位曲線（左）と破壊状況（上）



構造用製材とTBS8180の荷重-変位曲線（左）と破壊状況（上）

一般財団法人ベターリビングの評定を取得しています(2018年1月18日)

件名:構造用木ねじ (HBS and TBS Partially Threaded Screw) 接合部の短期許容せん断耐力、短期許容引抜耐力及び短期許容ねじ頭貫通耐力。

評定の対象:「構造用木ねじ (HBS and TBS Partially Threaded Screw) 接合部の短期許容せん断耐力、短期許容引抜耐力及び短期許容ねじ頭貫通耐力」申請書及び技術資料(2017年11月Rothoblaas)。

評定の範囲:当該接合部の短期許容せん断耐力、短期許容引抜耐力及び短期許容ねじ頭貫通耐力の妥当性。

技術の概要:評定対象の構造用木ねじは、Rothoblaas社の構造用木ねじで、HBSとTBSの2種類である。

構造用木ねじHBSは、呼び径d1が4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm、12.0mmの7種類、構造用木ねじTBSは、呼び径d1 6.0mm、8.0mm、10.0mmの3種類で、長さは呼び径毎に複数の種類が存在している。またEuropean Technical Assessment no.ETA-11/0030, issued on 2016-04-07において、HBSとSNK及びTBSとTLLは同一の形状、材質であることが記載されている。

HBSとTBSは頭部形状が異なり、呼び径d1が8.0mmの場合、HBSの頭部径dkは14.5mmに対しTBS頭部径dkは19.0mmとなっているが、頭部径及び頭部形状以外の構造用木ねじの機械的性能、ねじ部形状は同一となっている。

構造用木ねじHBS、TBSを用いて接合する木質部材は、製材、集成材、直交集成板 (CLT) の3種類で、平成12年建設省告示第1452号「木材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsを定める件」及び平成13年国土交通省告示第1024号(最終改訂平成28年3月)「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件」に該当するものになっている。

接合部の短期許容せん断耐力及び短期許容引抜耐力の計算は、「木質構造設計規準」(2006年日本建築学会)6.接合部の設計602曲げ降伏型接合具を用いた接合及び602.6木ねじ接合に準拠している。

木質部材を構成する樹種は、「木質構造設計規準」(2006年日本建築学会)6.接合部の設計602曲げ降伏型接合具を用いた接合表6.2に規定するJ1、J2、J3の樹種グループとしている。ただしJ1に規定する樹種を用いた場合もJ2に規定する支圧強度及び基準比重を用いて許容耐力を算出している。

HBSとTBSの短期許容せん断耐力は、木材の主材及び側材からなる一面せん断で計算を行っている。さらにHBSは木材の主材と鋼板添え板よりなる一面せん断での計算も行っている。

短期許容せん断耐力算出に用いる木ねじの基準材料強度は、European Technical Assessment no.ETA-11/0030, issued on 2016-04-07で規定された降伏モーメント M_y から算出している。

木材の主材及び側材からなる接合部の短期許容せん断耐力では、ねじ頭側の木材厚さAを規定している。鋼板添え板接合部の短期許容せん断耐力では、鋼板厚さtを規定している。短期許容引抜耐力では、構造用木ねじの木部への打ち込み深さbを規定している。

接合部の短期許容ねじ頭貫通耐力は、European Technical Assessment no. ETA-11/0030, issued on 2016-04-07で規定された基準ねじ頭貫通耐力 (Characteristic head pull-through capacity) に低減係数を乗じて算出している。

当該構造用木ねじの短期許容せん断耐力、短期許容引抜耐力、短期許容ねじ頭貫通耐力は、「木質構造設計規準」(2006年日本建築学会)405 使用環境区分における使用環境Ⅲ (通常の使用環境、使用環境Ⅰ及びⅡ以外の環境)として計算している。

技術の適用範囲:本評定の適用範囲は以下の通りとする。

- ・ 当該接合部の短期許容せん断耐力は、「木質構造設計規準」(2006年日本建築学会)602曲げ降伏型接合具を用いた接合602.1一般事項(1)単位接合部として計算している。602.1一般事項(2)接合部(全体)については本評定の範囲外とする。
- ・ 製材、集成材、直交集成板 (CLT) と当該構造用木ねじを用いた接合部の木ねじ配置は、「木質構造設計規準」(2006年日本建築学会)に従う。
- ・ 当該構造用木ねじの木材面への打ち込みは柁目面及び板目面とし、木口面への打ち込みは行わない。
- ・ 「木質構造設計規準」(2006年日本建築学会)602.6木ねじ接合の(2),(a),(ii),(i)で規定する接合(主材厚は木ねじ呼び径の6倍以上、側材厚は木ねじ呼び径の4倍以上)とする。
- ・ 当該接合部の短期許容耐力は使用環境Ⅲで計算している。接合部を使用環境Ⅱ(断続的に湿潤状態となる環境)で用いる場合は、適切に許容耐力を低減して使用することとする。また使用環境Ⅰ(常時湿潤状態におかれる環境)では使用しないこととする。

評 定 書

評定 CBL TS001-17 号

Rotho Blaas s.r.l
CEO Robert Blaas 様

平成 29 年 5 月 12 日付けで評定依頼された下記の案件について、一般財団法人ベターリビング評定規程第 8 条に基づき、木質構造評定委員会（委員長 農学博士 安村 基）において審査した結果、申請書及び技術資料に基づき算出された「構造用木ねじ（HBS and TBS Partially Threaded Screw）接合部の短期許容せん断耐力，短期許容引抜耐力及び短期許容ねじ頭貫通耐力」は適切であると評定する。

記

1. 件 名

構造用木ねじ（HBS and TBS Partially Threaded Screw）接合部の短期許容せん断耐力，短期許容引抜耐力及び短期許容ねじ頭貫通耐力

2. 評定事項

本評定は、申請書及び技術資料に基づき算出された「構造用木ねじ（HBS and TBS Partially Threaded Screw）接合部の短期許容せん断耐力，短期許容引抜耐力及び短期許容ねじ頭貫通耐力」が適切であることを審査した。（詳細は別添）

3. 評定区分 一般評定

4. 有効期限 平成 35 年 1 月 17 日

評定発行日 平成 30 年 1 月 18 日



一般財団法人 ベターリビング
理事長 井上 俊之



一般財団法人ベターリビングの評定を取得しています(2018年1月18日)

件名:構造用木ねじ (VGZ and VGS Full Threaded Screw) 接合部の短期許容せん断耐力、短期許容引抜耐力及び短期許容ねじ頭貫通耐力

評定の対象:「構造用木ねじ (VGZ and VGS Full Threaded Screw) 接合部の短期許容せん断耐力、短期許容引抜耐力及び短期許容ねじ頭貫通耐力」申請書及び技術資料 (2017 年11 月Rothoblaas)。

評定の範囲:当該接合部の短期許容せん断耐力、短期許容引抜耐力及び短期許容ねじ頭貫通耐力の妥当性

技術の概要:評定対象の構造用木ねじは、Rothoblaas社製造の構造用木ねじで、VGZとVGSの2種類である。

構造用木ねじVGZは、呼び径d1 7.0mm、9.0mmの2種類、構造用木ねじVGSは、呼び径d1が9.0mm、11.0mmの2種類で、長さは呼び径毎に複数の種類が存在している。またEuropean Technical Assessment no.ETA-11/0030, issued on 2016-04-07において、VGZとGWZ及びVGSとGWSは同一の形状、材質であることが記載されている。

VGZとVGSは頭部形状が異なり、呼び径d1が9.0mmの場合、VGZの頭部径 d_k は11.5mmに対しVGS頭部径 d_k は16.0mmとなっているが、頭部径及び頭部形状以外の構造用木ねじの機械的性能、ねじ部形状は同一となっている。

構造用木ねじVGZ、VGSを用いて接合する木質部材は、製材、集成材、直交集成板 (CLT) の3種類で、平成12年建設省告示第1452号「木材の基準強度 F_c 、 F_t 、 F_b 及び F_s を定める件」及び平成13年国土交通省告示第1024号(最終改訂平成28年3月)「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件」に該当するものとなっている。

接合部の短期許容せん断耐力及び短期許容引抜耐力の計算は、「木質構造設計規準」(2006年日本建築学会)6.接合部の設計602曲げ降伏型接合具を用いた接合及び602.6木ねじ接合に準拠している。

木質部材を構成する樹種は、「木質構造設計規準」(2006年日本建築学会)6.接合部の設計602曲げ降伏型接合具を用いた接合表6.2に規定するJ1、J2、J3の樹種グループとしている。ただしJ1に規定する樹種を用いた場合もJ2に規定する支圧強度及び基準比重を用いて許容耐力を算出している。

VGZとVGSの短期許容せん断耐力は、木材の主材及び側材からなる一面せん断で計算を行っている。さらにVGSは木材の主材と鋼板添え板よりなる一面せん断での計算も行っている。

短期許容せん断耐力算出に用いる木ねじの基準材料強度は、European Technical Assessment no.ETA-11/0030, issued on 2016-04-07で規定された降伏モーメント M_y から算出している。

木材の主材及び側材からなる接合部の短期許容せん断耐力では、ねじ頭側の木材厚さ A を規定している。鋼板添え板接合部の短期許容せん断耐力では、鋼板厚さ t を規定している。短期許容引抜耐力では、構造用木ねじの木部への打ち込み深さをねじ部長さ b の1/2と規定している。

接合部の短期許容ねじ頭貫通耐力は、European Technical Assessment no.ETA-11/0030, issued on 2016-04-07で規定された基準ねじ頭貫通耐力 (Characteristic head pull-through capacity) に低減係数を乗じて算出している。ただしVGZは頭部径が小さいため、ねじ頭貫通耐力は評定には加えていない。

当該構造用木ねじの短期許容せん断耐力、短期許容引抜耐力、短期許容木ねじ頭貫通耐力は、「木質構造設計規準」(2006年日本建築学会)405使用環境区分におけるⅢ (通常の使用環境、使用環境Ⅰ及びⅡ以外の環境)として計算している。

技術の適用範囲:本評定の適用範囲は以下の通りとする。

- ・ 当該接合部の短期許容せん断耐力は、「木質構造設計規準」(2006年日本建築学会)602曲げ降伏型接合具を用いた接合602.1一般事項(1)単位接合部として計算している。602.1一般事項(2)接合部(全体)については本評定の範囲外とする。
- ・ 製材、集成材、直交集成板 (CLT) と当該構造用木ねじを用いた接合部の木ねじ配置は、「木質構造設計規準」(2006年日本建築学会)に従う。
- ・ 当該構造用木ねじの木材面への打ち込みは、柱目面及び板目面とし、木口面への打ち込みは行わない。
- ・ 「木質構造設計規準」(2006年日本建築学会)602.6木ねじ接合の(2),(a),(ii),(i)で規定する接合(主材厚は木ねじ呼び径の6倍以上、側材厚は木ねじ呼び径の4倍以上)とする。
- ・ 当該接合部の短期許容耐力は使用環境Ⅲで計算している。接合部を使用環境Ⅱ(断続的に湿潤状態となる環境)で用いる場合は、適切に許容耐力を低減して使用することとする。また使用環境Ⅰ(常時湿潤状態におかれる環境)では使用しないこととする。

評 定 書

評定 CBL TS002-17 号

Rotho Blaas s.r.l
CEO Robert Blaas 様

平成 29 年 5 月 12 日付けで評定依頼された下記の案件について、一般財団法人ベターリビング評定規程第 8 条に基づき、木質構造評定委員会（委員長 農学博士 安村 基）において審査した結果、申請書及び技術資料に基づき算出された「構造用木ねじ（VGZ and VGS Full Threaded Screw）接合部の短期許容せん断耐力、短期許容引抜耐力及び短期許容ねじ頭貫通耐力」は適切であると評定する。

記

1. 件 名

構造用木ねじ（VGZ and VGS Full Threaded Screw）接合部の短期許容せん断耐力、短期許容引抜耐力及び短期許容ねじ頭貫通耐力

2. 評定事項

本評定は、申請書及び技術資料に基づき算出された「構造用木ねじ（VGZ and VGS Full Threaded Screw）接合部の短期許容せん断耐力、短期許容引抜耐力及び短期許容ねじ頭貫通耐力」は適切であることを審査した。（詳細は別添）

3. 評定区分 一般評定

4. 有効期限 平成 35 年 1 月 17 日

評定発行日 平成 30 年 1 月 18 日



一般財団法人 ベターリビング
理事長 井上 俊之



- ファスニング
- 気密と防水
- 遮音
- 墜落防止
- 工具・機械

Rothoblaasは、イタリアを拠点とする多国籍企業です。木質構造と高所作業の安全衛生での技術革新を使命として、その分野をリードしてきました。取扱い製品の豊富さと技術的知識を備えた広範囲な販売ネットワークによって、私たちの持つノウハウを顧客へ伝え、製品や建設技術における革新的開発のための最適なパートナーとなることができます。私たちの姿勢は、CO₂排出量の削減と生活の快適性を高め、持続可能な建設という新しい文化に貢献するものと考えています。

Rotho Blaas Srl

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com

01SCREW1JA 0618



8 053800 073431